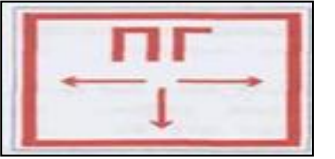


**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАКУП МАТЕРИАЛОВ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.**

Номенкла- тура	Наименование закупаемых товаров	Техническая спецификация	Внешний вид
528103100	ЗНАК ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ	Плакат переносной для указания безопасного пути подъема к рабочему месту, расположенному на высоте 250*250 круг 200	
528103101	ЗНАК ВНИМАНИЕ ШУНТ	Плакат для предупреждения об опасности поражения электрическим током 130x240	
528103102	ЗНАК ДВЕРЬ ЭВАК.ВЫХОДА	Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний/левосторонний) 240*130	
528103104	ЗНАК НАПРЯЖЕНИЯ ТРЕУГОЛЬНЫЙ	Опасность поражения электрическим током Осторожно! Электрическое напряжение высота 210 мм	
528103105	ЗНАК ЗАЗЕМЛЕНО	Плакат переносной для указания о недопустимости подачи напряжения на заземленный участок электроустановки 240*130	
528103106	ЗНАК ЗАПРЕЩ.ПОЛЬЗОВ. ОТКР.ОГНЕМ	Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 200*200	
528103107	ЗНАК ИСПЫТ.ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ	Плакат переносной для предупреждения об опасности поражения электрическим током при проведении испытаний повышенным напряжением. 280*210	
528103108	ЗНАК МЕСТО ДЛЯ КУРЕНИЯ	Место для курения 200*200	

528103109	ЗНАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭВАКУАЦИИ	Направление к эвакуации 200*200	
528103110	ЗНАК НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБ.НА ЛИНИИ	Плакат переносной для запрещения подачи напряжения на линию, на которой работают люди. 240*130	
528103111	ЗНАК НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ	Плакат переносной для запрещения подачи напряжения на рабочее место. 240*130	
528103113	ЗНАК НЕ ВЛЕЗАЙ УБЬЕТ	Плакат переносной для предупреждения об опасности подъема по конструкциям, при котором возможно приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением. 280*210	
528103114	ЗНАК НЕ КУРИТЬ	Запрещается курить, 200*200	
528103115	ЗНАК РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ	Плакат переносной для указания рабочего места 250*250 круг 200	
528103117	ЗНАК СТОЙ НАПРЯЖЕНИЕ	Плакат переносной для предупреждения об опасности поражения электрическим током 280*210	
528103118	ЗНАК УКАЗАТ.ПОЖ.ГИДРА НТА	Пожарный гидрант 300*300, сталь оцинкованная 1 мм, пленка виниловая.	
528103119	ЗНАК ЭВАКУАЦИЯ ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ	Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз 200*200	

528103126	ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ	ГОСТ 24333, каждый знак снабжен чехлом, равносторонний треугольник со светоотражающей полоской красного цвета. длина сторон треугольника должна быть 500+-50 мм. Светоотражающие элементы должны находиться по краю в пределах полосы, ширина которой может быть от 25 до 50 мм и везде одинакова. Центральная полая часть должна иметь стороны длиной не менее 70 мм. Расстояние между нижней стороной треугольника и опорной поверхностью не должно превышать 300 мм.	
528103134	ЗНАК ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПУСКАТЬ- РАБОТАЮТ ЛЮДИ!	Размер 300х400. Знак «Работают люди - двигатель не пускать» сообщает, что здесь, возможно, работают люди и запуск двигателя производить запрещено. Материал знака - пластик толщиной 2 мм: Знак «Работают люди - двигатель не пускать» изготовлен на основе пластика ПВХ толщиной 2 мм и самоклеющейся пленки, не выгорает на солнце, не боится воды, непогоды, морозоустойчив - до -50° С. Срок службы знака вне помещений - минимум 3 года.	
528103135	ЗНАК НЕ ТРОГАТЬ - ПОД АВТОМОБИЛЕМ РАБОТАЮТ ЛЮДИ!	Размер 300х400. Знак «Не трогать - под автомобилем работают люди» сообщает, что здесь, возможно, работают люди и запуск двигателя производить запрещено. Материал знака - пластик толщиной 2 мм: Знак «Не трогать - под автомобилем работают люди» изготовлен на основе пластика ПВХ толщиной 2 мм и самоклеющейся пленки, не выгорает на солнце, не боится воды, непогоды, морозоустойчив - до -50° С. Срок службы знака вне помещений - минимум 3 года.	
528103127	ЗНАК ПЛАН ЭВАКУАЦИИ	ГОСТ 12.4.026-2002. Печать на полноцветном цветном лазерном аппарате с использованием EA-HG (High Glossy) глянцевым тоном. Бумага Colotech 300 гр. Ламинирование с помощью пленки GBC 120 мкр. Согласование образца с заказчиком. Размер: формат А-3	

Бескарагайский РЭС

План эвакуации людей при возникновении пожара Бескарагайский РЭС.1-Этаж.

Утверждаю
Начальник Бескарагайского РЭС
Аукишев Б.А.
2020 год.



Бескарагайский РЭС


План эвакуации людей при возникновении пожара. Бескарагайский РЭС. 2-Этаж.

Утверждаю:
Начальник Бескарагайского РЭС
Аукишев Б.А.
2020 год.



ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА
ОПЕРАТИВНОГО ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ ПС 220/110/35/10кВ №51
Прииртышского РЭС АО "ВК РЭК" Абай аймагы


Прииртышский РЭС

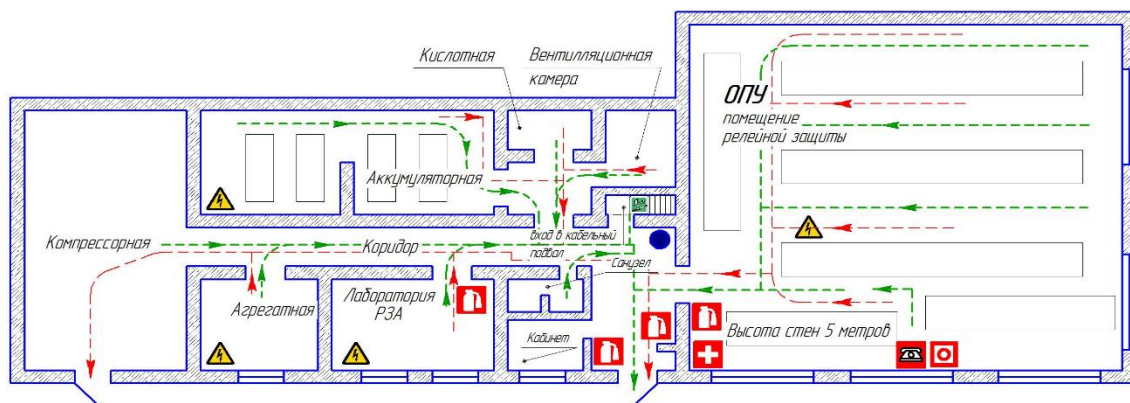

Действие при пожаре: сохранять спокойствие				Условные обозначения			
1. Оповестить людей о пожаре		Вызвать систему пожарной оповещения в здании	3. Эвакуировать людей		Ориентироваться по знакам пожарной безопасности		Система пожарной оповещения
2. Сообщить по телефону 101 3-35-00		Обязательно сообщать о пожаре в службу пожарной охраны	4. По возможности принять меры по тушению пожара		Использовать средства противопожарной защиты при необходимости		Телефон для использования при пожаре
					Использовать средства противопожарной защиты при необходимости		Направление к эвакуационному выходу по лестнице
					Использовать средства противопожарной защиты при необходимости		Направление основного эвакуационного пути
					Использовать средства противопожарной защиты при необходимости		Направление запасного эвакуационного пути

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА
ОПЕРАТИВНОГО ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ ПС 110/6кВ №53
Прииртышского РЭС АО "ВК РЭК" Абай аймагы


Прииртышский РЭС

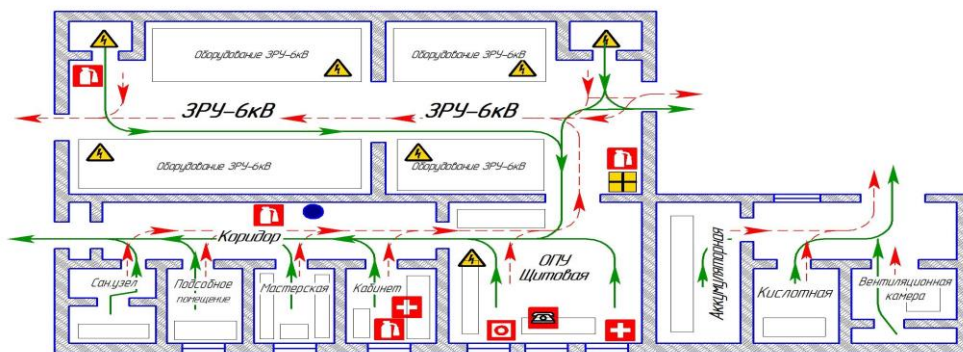

Действие при пожаре: сохранять спокойствие				Условные обозначения			
1. Оповестить людей о пожаре		Вызвать систему пожарной оповещения в здании	3. Эвакуировать людей		Ориентироваться по знакам пожарной безопасности		Система пожарной оповещения
2. Сообщить по телефону 101 3-35-00		Обязательно сообщать о пожаре в службу пожарной охраны	4. По возможности принять меры по тушению пожара		Использовать средства противопожарной защиты при необходимости		Телефон для использования при пожаре
					Использовать средства противопожарной защиты при необходимости		Направление к эвакуационному выходу по лестнице
					Использовать средства противопожарной защиты при необходимости		Направление основного эвакуационного пути
					Использовать средства противопожарной защиты при необходимости		Направление запасного эвакуационного пути

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА
ОПЕРАТИВНОГО ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ ПС 110/10кВ №54
Прииртышского РЭС АО "ВК РЭК" Абай аймагы

Прииртышский РЭС

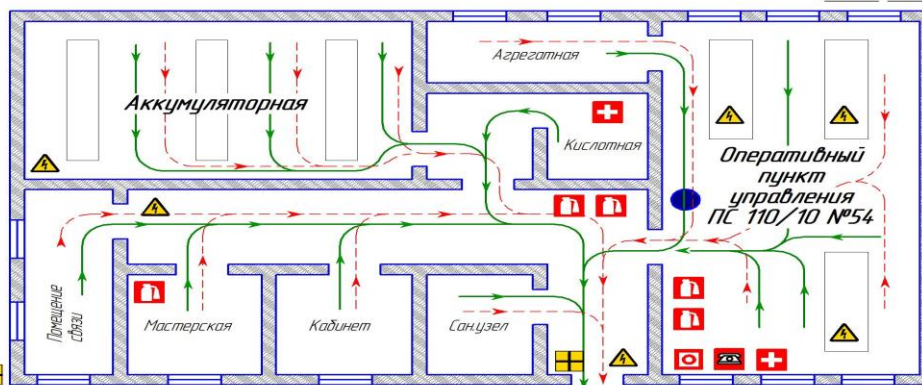


Действие при пожаре: сохранять спокойствие				Условные обозначения			
1. Оповестить людей о пожаре		Вызвать систему пожарной оповещения в здании	3. Эвакуировать людей		Ориентироваться по знакам пожарной безопасности		Система пожарной оповещения
2. Сообщить по телефону 101 3-35-00		Обязательно сообщать о пожаре в службу пожарной охраны	4. По возможности принять меры по тушению пожара		Использовать средства противопожарной защиты при необходимости		Телефон для использования при пожаре
					Использовать средства противопожарной защиты при необходимости		Направление к эвакуационному выходу по лестнице
					Использовать средства противопожарной защиты при необходимости		Направление основного эвакуационного пути
					Использовать средства противопожарной защиты при необходимости		Направление запасного эвакуационного пути

Прииртышский РЭС

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА
ОПЕРАТИВНОГО ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ ПС 110/35/10кВ №55
Прииртышского РЭС АО "ВК РЭК" Абай аймагы

УТВЕРЖАЮ:
Начальник Прииртышского РЭС
Абай аймагы АО "ВК РЭК"
Касенов К.А.
" " 20 г.

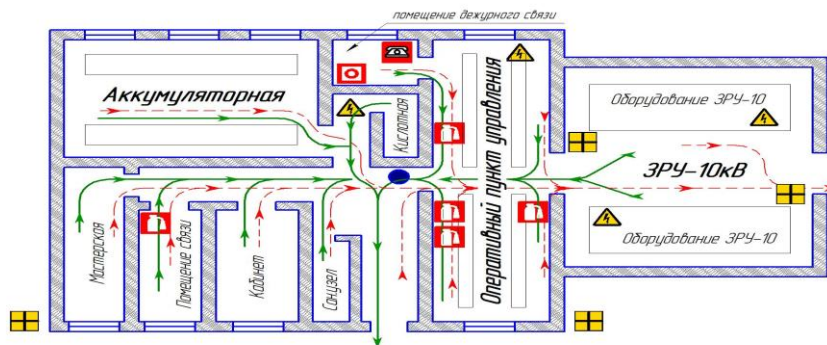


Действие при пожаре: сохранять спокойствие				Условные обозначения							
1 Оповестить людей о пожаре		Оповестить систему пожарной сигнализации в ручном режиме	3 Эвакуировать людей		Эвакуационный выход, двери с собой поворачивать налево		Огнетушитель		Кнопка пожарной тревоги		Кнопка пожарной тревоги
2 Сообщить по телефону 101 3-35-00		Связь с диспетчерской службой пожарной охраны	4 По возможности закрыть двери за собой (по возможности)		Двери для использования при пожаре		Кнопка пожарной тревоги		Кнопка пожарной тревоги		Кнопка пожарной тревоги
					Эвакуационный выход, двери с собой поворачивать налево		Огнетушитель		Кнопка пожарной тревоги		Кнопка пожарной тревоги

Прииртышский РЭС

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА
ОПЕРАТИВНОГО ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ ПС 110/10кВ "Чаган"
Прииртышского РЭС АО "ВК РЭК" Абай аймагы

УТВЕРЖАЮ:
Начальник Прииртышского РЭС
Абай аймагы АО "ВК РЭК"
Касенов К.А.
" " 20 г.

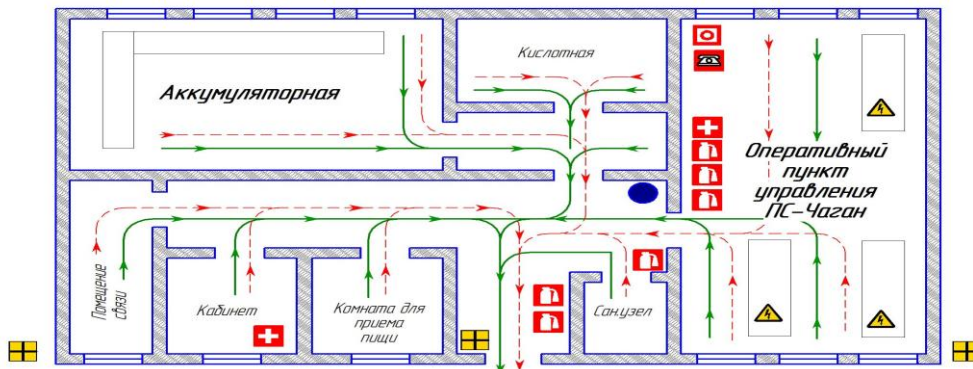


Действие при пожаре: сохранять спокойствие				Условные обозначения							
1 Оповестить людей о пожаре		Оповестить систему пожарной сигнализации в ручном режиме	3 Эвакуировать людей		Эвакуационный выход, двери с собой поворачивать налево		Огнетушитель		Кнопка пожарной тревоги		Кнопка пожарной тревоги
2 Сообщить по телефону 101 3-35-00		Связь с диспетчерской службой пожарной охраны	4 По возможности закрыть двери за собой (по возможности)		Двери для использования при пожаре		Кнопка пожарной тревоги		Кнопка пожарной тревоги		Кнопка пожарной тревоги
					Эвакуационный выход, двери с собой поворачивать налево		Огнетушитель		Кнопка пожарной тревоги		Кнопка пожарной тревоги

Прииртышский РЭС


ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА
Административного здания
АО "ВК РЭК" Абай аймагы Прииртышский РЭС
г.Курчатов, ул.Бейбіт Атом, 14
1 этаж

УТВЕРЖАЮ:
Начальник Прииртышского РЭС
Абай аймагы АО "ВК РЭК"
Касенов К.А.
" (подпись) " " 20 г.

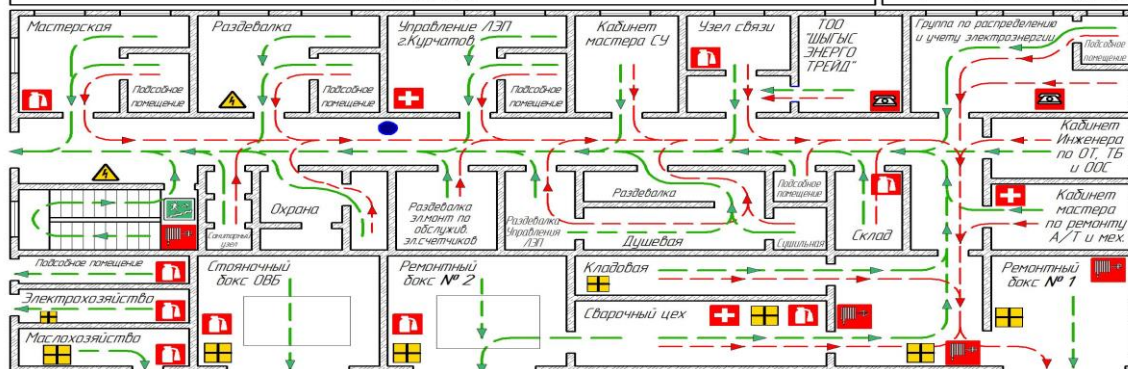


Действие при пожаре: сохранять спокойствие				Условные обозначения							
1 Оповестить людей о пожаре		Оповестить систему пожарной сигнализации в ручном режиме	3 Эвакуировать людей		Эвакуационный выход, двери с собой поворачивать налево		Огнетушитель		Кнопка пожарной тревоги		Кнопка пожарной тревоги
2 Сообщить по телефону 101 3-35-00		Связь с диспетчерской службой пожарной охраны	4 По возможности закрыть двери за собой (по возможности)		Двери для использования при пожаре		Кнопка пожарной тревоги		Кнопка пожарной тревоги		Кнопка пожарной тревоги
					Эвакуационный выход, двери с собой поворачивать налево		Огнетушитель		Кнопка пожарной тревоги		Кнопка пожарной тревоги

Прииртышский РЭС

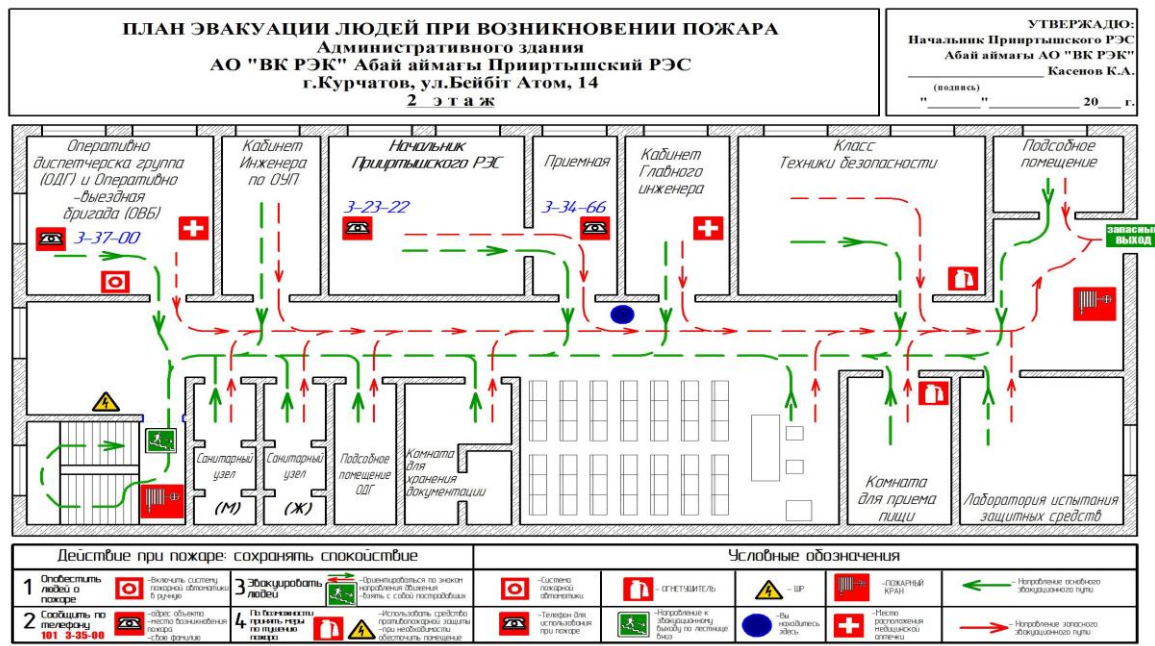

Прииртышский РЭС

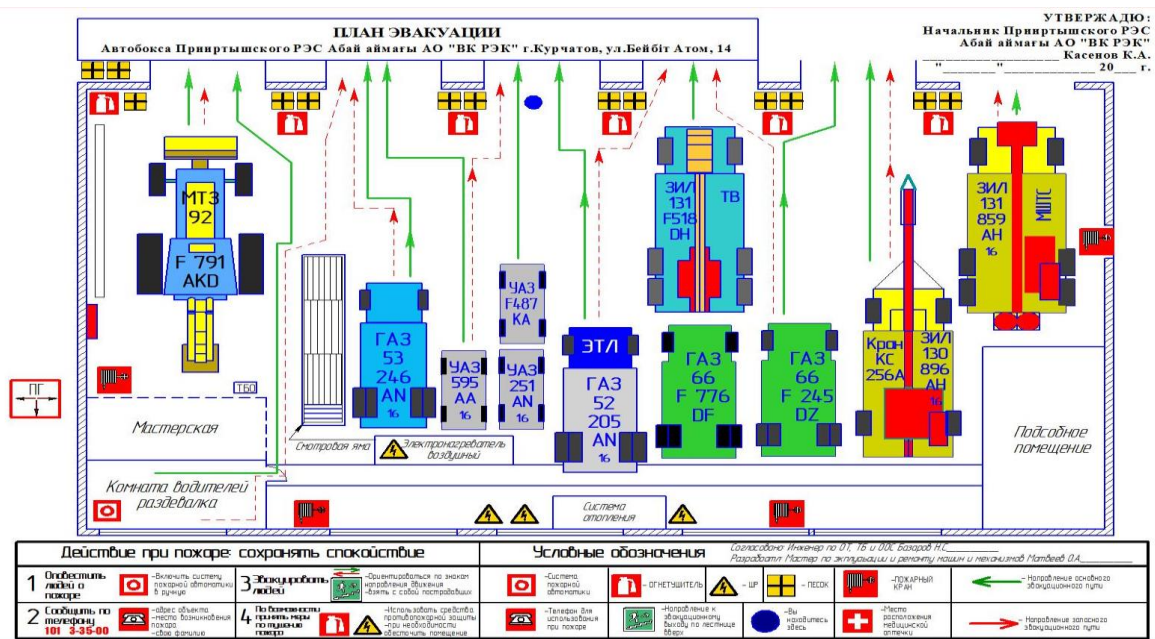


Тарбагатайский РЭС



Тарбагатайский РЭС

План эвакуации административного здания Тарбагатайского РЭС.2-Этаж.

Утверждаю
Начальник Тарбагатайского РЭС
Ракишев К.К.
2020 год.

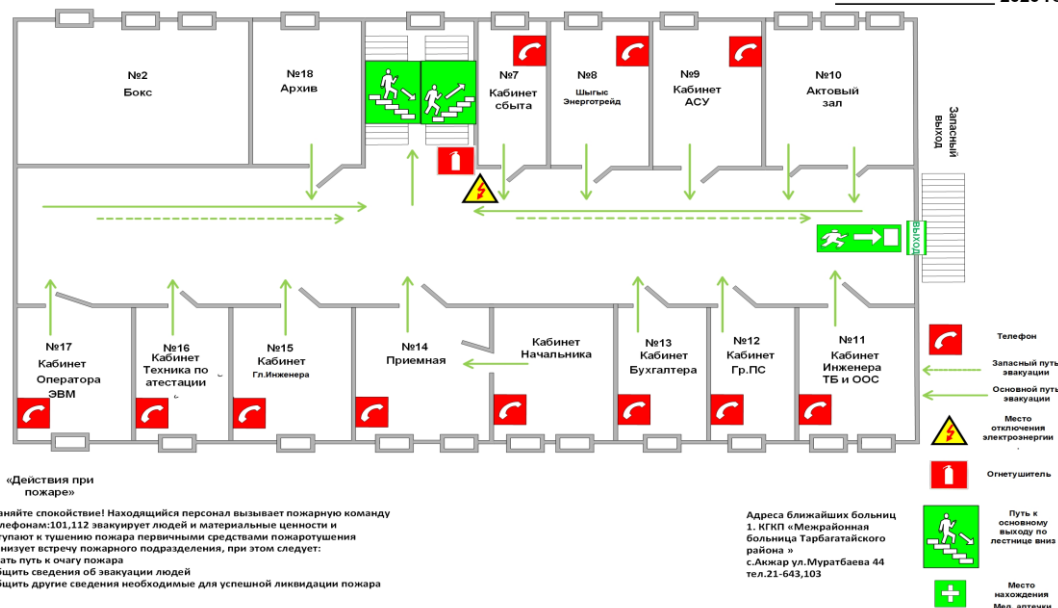

Тарбагатайский РЭС

План эвакуации при пожаре бокса Тарбагатайского РЭС.

Утверждаю
Начальник Тарбагатайского РЭС
Ракишев К.К.
2020 год.

