

ТАУАРДЫ ЖЕТКІЗУ ШАРТЫ № _____
Өскемен қ. «___» _____ 202__ ж.

**«БІРІККЕН ЭНЕРГОСЕРВИСТИК КОМПАНИЯСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ,**

атынан бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын 04 наурыз 2021 жылғы №01-15/94 сенімхат негізінде әрекет ететін басқарма төрағасының орынбасары - коммерциялық директор Жиенбай Олжас Серікұлы, бір тараптан және

Өнім берушінің толық атауы,

бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын негізінде әрекет ететін директор атынан екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп "Тараптар" деп аталатындар, тендер № қорытындыларының негізінде төмендегілер туралы осы жеткізу шартын (бұдан әрі – шарт) жасасты.

1. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1. Жеткізіп беруші Шарттың №1,2 қосымшасында көрсетілген тізбеге сәйкес сапалы мөлшерде, бағалар бойынша және мерзімдерде Материалы по технике безопасности (бұдан әрі – Тауар) Тапсырыс берушіге жеткізіп беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Тауарды Шарт талаптарына сай қабылдауға және ақысын төлеуге міндеттенеді. Тауар Тапсырыс берушіге меншіктік құқымен тиесілі, дұрыс пайдалану жағдайында тұрған, тыйым салынбаған, үшінші жақтың талап арызында болмаған және кепілдікке қойылмаған.

1.2. Өнімнің жеткізу көлемі және жеткізу мекенжайы Шартқа №1 қосымшада көрсетілген. Тауарды жеткізу DDP «Жеткізу орны» (INCOTERMS - 2010) ережелерінде жүзеге асырылады.

1.3 Төменде келтірілген құжаттар мен онда келтірілген шарттар, осы Шартты құрайды және оның бөлінбейтін бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) сатып алынатын тауарлардың тізімі (№1 қосымша);

2) техникалық ерекшеліктері (№2 қосымша);

Тараптар Тауарларды жеткізу мезгіліне жауапты тұлғаларды тағайындайды:

Тапсырыс беруші тарапынан :

Лауазымы, ТАЖ, Тапсырыс берушінің контактілік тұлғасының телефоны

Өнім беруші тарапынан :

Лауазымы, ТАЖ, Өнім берушінің контактілік тұлғасының телефоны

2. ШАРТТЫҢ БАҒАСЫ

2.1. Шарттың бағасы _____ соманы құрайды және мыналарды қамтиды:

2.1.1. Тауардың құны;

2.1.2. қосылған құн салығы (12%);

2.1.3. жүктің сипаты мен тасымалдау әдісіне сәйкес ыдыстың, буманың құны;

2.1.4. Өнімді жеткізу орнына жеткізумен байланысты сақтандыру, көліктік және өзге де шығыстар;

2.1.5. кедендік баждар, алымдар мен тарифтер;

2.1.6. Шартты орындаумен байланысты алынатын және қажетті өзге де салықтар, баждар және шығыстар.

2.2. Шартқа №1 қосымшада көрсетілген бағалар әлдеқандай кейінгі жеткізілімдерге және кез келген басқа да жария әрекеттерге негіз болмайды.

2.3. Шарт бағасы нық болып қалады және Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындап болғанға дейін өзгертуге жатпайды. Шарт бағасы тек Ережелермен және Шартпен көзделген жағдайларда ғана өзгеруі мүмкін.

3. ТӨЛЕМ

3.1. Нақты жеткізілген Өнім үшін Шарт бойынша төлем Шарттың 15-бөлімінде көрсетілген Өнім берушінің есеп шотына теңгемен мынадай тәртіпте жүргізіледі:

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № _____
г.Усть-Каменогорск «___» _____ 202__ ж.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ",**

в лице Заместителя Председателя Правления - Коммерческого директора Жиенбай Олжаса Серікұлы, действующего (ей) на основании доверенности №01-15/94 от 04 марта 2021г., именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и

Полное Наименование Контрагента,

в лице директора, действующего (ей) на основании именуемое(ый) в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании итогов № тендера от заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Материалы по технике безопасности (далее – Товар) согласно перечню, в количестве, качестве, по ценам и в сроки, указанные в приложениях №1,2 к Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях Договора. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, находится в состоянии, позволяющем его нормальное использование, не находится под арестом, не обременен залогом и претензиями третьих лиц.

1.2. Объем поставки Товара и адрес места назначения указаны в приложении №1 к Договору. Поставка Товара осуществляется на условиях DDP «Место назначения» (INCOTERMS- 2010).

1.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) перечень закупаемых товаров (Приложение №1);

2) техническая спецификация (Приложение №2);

На период поставки Товара Стороны назначают ответственных:

от Заказчика:

Должность, ФИО, телефон контактного лица Заказчика

от Поставщика:

Должность, ФИО, телефон контактного лица Поставщика

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет сумму _____ и включает в себя:

2.1.1. стоимость Товара;

2.1.2. налог на добавленную стоимость (12%);

2.1.3. стоимость тары, упаковки соответствующей характеру груза и способу транспортировки;

2.1.4. страхование, транспортные и иные расходы, связанные с доставкой Товара до места назначения;

2.1.5. таможенные пошлины, сборы и тарифы;

2.1.6. прочие налоги, пошлины и расходы, взимаемые и необходимые в связи с исполнением Договора.

2.2. Цены, указанные в приложении №1 к Договору, не являются основанием для каких-либо последующих поставок и для любых других легальных прецедентов.

2.3. Цена Договора остается твердой и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Цена Договора может быть изменена только в случаях, установленных Договором и Правилами.

3. ОПЛАТА

3.1. Оплата по Договору за фактически поставленный Товар производится в тенге на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 15 Договора, в следующем порядке:

тауарды партиямен жеткізуде (егер, тауар жеткізілуі партиямен немесе белгіленген мерзім ішінде жеткізу шартпен қарастырылған жағдайда) және де Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған, санымен қатар Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес ресімделген және Шарттың 3.2 т. көрсетілген Жеткізіп берушінің шот-фактурасы және басқа да құжаттарды ұсынған, Тауарды жеткізу мерзімдеріне және сапасына шағым болмаған ретте;

Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күн ішінде төлем жүргізіледі.

3.2. Шарт бойынша төлем Сатып алушыға Тауардың жеткізілгенін растайтын, тиісінше түрде ресімделген мынадай құжаттар уақтылы ұсынылған жағдайда жүргізіледі:

3.2.1. Жеткізушінің шот-фактурасы Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес ҚҚС салу есебімен теңгемен жазылады. Шот-фактура Тапсырыс берушінің Тауарды қабылдау-тапсыру Актісі мерзімінен ерте емес жасалады.

3.2.2. шығыс жүкқұжаты түпнұсқасы;

3.2.3. өзара есеп айрысуларды салыстыру актісі, екі Тараптың уәкілетті өкілдері қол қойғанда, Тауарды толық көлемде жеткізуде, Тауарды партиямен жеткізу қарастырылған жағдайда жасалады.

Барлық аталған құжаттарда шарт нөмірі мен күнін көрсету керек.

3.3. Шарттың 3.2 тармағымен көзделген құжаттар ұсынылмаған, не тиісінше түрде ресімделмей ұсынылған жағдайда, Тапсырыс беруші төлемді тоқтатады, мезгілсіз төлем жауапкершілігінен босатылады және Жеткізіп беруші жетіспейтін құжаттарды ұсынғанға (құжаттарды ресімдеудегі кемшіліктерді жойғанға) дейін жүргізбейді.

3.4 Жеткізіп беруші Тапсырыс берушінің Тауарын өткізу бойынша барлық айналымдарын өзінің салық төлеу есебінде көрсетуі керек. Егер, салық органдарымен жүргізілген қарсы тексерулер кезінде Тапсырыс беруші атына өткізу бойынша айналымды жасыру фактісі анықталған жағдайда, Жеткізіп беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша, төлемнен шығарылған, КТС сомасын, құжатпен расталған өсімақы және айыппұл санкциясын қоса, ҚҚС сомасын қайтарып беруге міндеттенеді.

за партию поставленного товара (в случае, если договором предусмотрена поставка товара партиями либо поставка товара предусмотрена в течение определенного срока) и подписания Сторонами акта приема-передачи Товара, а также выставления Поставщиком счета-фактуры и других документов, предусмотренных п.3.2 Договора и оформленных в соответствии с требованиями Заказчика, при отсутствии у Заказчика претензий к качеству и срокам поставки товаров;

Оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи Товара.

3.2. Оплата по Договору производится при условии своевременного предоставления Заказчику следующих, надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих поставку Товара:

3.2.1. счета-фактуры Поставщика, выписываемого в тенге с учетом обложения НДС в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. Счет-фактура выписывается не позднее даты оформления Акта приема-передачи Товара Заказчику;

3.2.2. оригинала расходной накладной;

3.2.3. акта сверки взаимных расчетов, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон, в случае, если поставки Товара осуществлялась партиями, при поставке Товара в полном объеме;

Во всех перечисленных документах необходимо указать номер и дату заключения Договора.

3.3. В случае непредоставления любого из документов, предусмотренных пунктом 3.2. Договора, либо представления ненадлежащим образом оформленных документов, Заказчик приостанавливает оплату, при этом освобождается от ответственности за несвоевременную оплату и не осуществляет ее до представления Поставщиком недостающих документов (устранения нарушений в оформлении документов).

3.4 Поставщик обязан в своей налоговой отчетности отражать все обороты по реализации Товара Заказчику. В случае, если при встречной проверке налоговыми органами будет установлен факт сокрытия им оборотов по реализации в адрес Заказчика, Поставщик обязуется по требованию Заказчика возместить ему суммы НДС, исключенные из зачета, включая суммы КПН, пени и штрафные санкции, подтвержденные документально.

4. ТАУАРДЫ ЖЕТКІЗУ

4.1. Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауарды Шартқа №1 қосымшада көрсетілген мерзімде жеткізу орнына жеткізуге тиіс.

4.2 Тапсырыс берушінің қоймасына Тауарды түсіру Жеткізушінің өз күшімен және жабдықтарымен жүргізіледі.

4.3. Тауарды қабылдау Тапсырыс берушінің қоймасына Жеткізіп берушінің өкілінің қатысуымен Тауардың нақты жеткізілу кезінен 2 жұмыс күн ішінде жүзеге асырылады, Жеткізіп берушінің өкілі Тапсырыс берушіге Тауарды жеткізу орнында Тауарды тапсыруға сенімхат ұсынуға міндетті. Егер Жеткізіп беруші Тауарды қабылдау кезінде өз өкілінің қатысуын қамтамасыз етуге мүмкіндігі болмаған жағдайда, Жеткізіп беруші қабылдауды Жеткізіп беруші өкілінің қатысуынсыз қабылдауды жүзеге асыруына келісімі туралы хат ұсынуға міндетті. Мұндай жағдайда Тапсырыс беруші Шартта көрсетілген Жеткізіп берушінің мекен-жайына факспен немесе электронды поштамен қорды қабылдау Актісін жасаған күннің келесі күнінен кешіктірмей ұсынады.

4. ПОСТАВКА ТОВАРА

4.1. Товар должен быть поставлен Поставщиком Заказчику в место назначения в срок, указанный в приложении №1 к Договору.

4.2. Разгрузка Товара на склад Заказчика производится силами и средствами Поставщика.

4.3. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение 2 рабочих дней с момента фактической поставки Товара на склад Заказчика в присутствии представителя Поставщика, Представитель Поставщика обязан в месте назначения Товара представить Заказчику доверенность на сдачу Товара. В случае если, Поставщик не имеет возможности обеспечить присутствие своего представителя, при приемке Товара, Поставщик обязан представить письмо о его согласии на осуществление приемки без участия представителя Поставщика. В таком случае Заказчик предоставляет Акт приемки запасов в адрес Поставщика факсом или электронной почтой на реквизиты, указанные Договором, не позднее следующего дня с момента его составления.

4.4 Тауар сапасына, санына және жеткізу мерзіміне Таспырыс берушінің шағымы болмаған жағдайда, Тауарды қабылдауды растауға Тараптар қабылдау-тапсыру Актісіне қол қояды. Тапсырыс берушінің Тауарды шолып қарау кезінде табылған Тауар сапасына ескертуі болған жағдайда, және Тауарды қабылдаудан бас тартқанда, Тапсырыс берушімен қабылдау-тапсыру Актісіне қол қойылмайды, ал сапасыз Тауар Жеткізіп берушіге, Шартқа сәйкес басқа Тауарға айырбастау үшін қайтарылады, Тапсырыс берушінің көрсеткен мерзіміне. Сонымен қатар жалпы жеткізіп беру мерзімі Шартта көрсетілген мерзімнен аспауы тиіс. Тауарды қайтару үшін Жеткізіп берушімен келтірілген Тапсырыс берушінің шығындары, Жеткізіп берушіден Шарт бойынша Тапсырыс берушіге тиесілі төлемнен ұсталынады.

4.5. Өнімді қабылдау кезінде жеткізу орнында Өнім беруші Тапсырыс берушіге мына құжаттарды беруге міндетті:

4.5.1. шот-фактура мен жүкқұжаттың түпнұсқасын, тауардың атауы, бағасы мен өлшем бірлігі Шарттың №1 Қосымшасына сәйкес келуі тиіс;

4.5.2. салмақ (таза және жалпы), әр жәшіктің және/немесе буманың нөмірі және нәрсесі көрсетілген бума парағы;

4.5.3. Дайындаушы-зауыт берген Тауардың сапа сертификаты;

4.5.4. Мата құрамы, өлшемі, өндірушісі, мата МемСТ сілтемесі, пайдалану ережесі мен бұйымды күту ережесі және т.б. (үшін арнайы киім)

4.5.5. сертификациялау саласында Қазақстан Республикасының аккредитті органымен берілген Тауардың сәйкестік сертификатының нотариалды куәландырылған көшірмесін немесе түпнұсқасын. Егер, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті сертификациялауға жатпайтын тауар болған жағдайда, онда Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес міндетті сертификациялауға жатпайтын тауар ретінде Қазақстан Республикасы мемлекетті өкілетті органынан нотариалды куәландырылған көшірмесін немесе түпнұсқасын беруге міндетті.

4.5.6. Тауарды дайындауда басшылыққа алынған, өнімді буып-туюға, сақтауға, тасымалдауға және пайдалануға қойылатын талаптар бар нормативтік құжаттардың көшірмелері.

4.5.7. Техникалық ерекшелікте көрсетілген басқадай құжаттар (№2 қосымша)

4.6. Шарт бойынша жеткізілетін Тауар Жеткізіп беруші тапсырған және Тапсырыс беруші қабылдаған болып саналады:

саны бойынша: Тауарды қабылдау-тапсыру Актісінде көрсетілуіне сай;

сапасы бойынша: осы шарттың және басқа да Қазақстан Республикасы территориясында қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес (МемСТ, ТШ, сапа сертификаты, сәйкестік сертификаты және т.б.).

4.7. Шарттың №1 қосымшасында көрсетілген жеткізу орнында Тауарды қабылдау-тапсыру Актісі жасалған күн Тауар жеткізілген күн болып саналады.

5. ТАУАРДЫҢ БУЫП-ТҮЮ ЖӘНЕ ТАҢБАЛАУ

5.1. Жеткізіп беруші соңғы жеткізу орынына жеткізу кезінде Тауарды зақымданудан және бүлінуден сақтайтын қаптамада болуын қамтамасыз етуі тиіс. Қаптама қарқынды көтеру-транспорттық өңдеуде және тасымалдау кезіндегі ықпалда қандайда бір шектеусіз шыдамды болуы қажет.

5.2. Қаптама және таңбалау Тапсырыс берушінің белгілеген талаптарына сәйкес қатаң сақталуы керек. Қаптама экспорттық қаптамалар стандартына сәйкес және Тапсырыс берушіге дейін Тауарды жеткізуде бүтіндігін және өртүрлі түрдегі зақымданудан сақтауын қамтамасыз етуі керек.

4.4. В подтверждение приемки Товара, в случае отсутствия у Заказчика претензий к качеству, количеству и срокам поставки Товара, Стороны подписывают Акт приема-передачи Товара. При наличии у Заказчика замечаний к качеству Товара, которые могут быть выявлены при визуальном осмотре Товара, и отказа от приемки Товара, Акт приема-передачи Товара не подписывается Заказчиком, о чем делается соответствующая отметка в Акте приема-передачи Товара, а Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику для замены на Товар, соответствующий Договору, в сроки, предусмотренные Заказчиком. При этом общий срок поставки не должен превышать срок поставки, определенный настоящим Договором. Расходы, понесенные Заказчиком для возврата Товара, удерживаются Заказчиком с платежей, причитающихся Поставщику по Договору.

4.5. Поставщик обязан при приемке Товара в месте назначения предоставить Заказчику следующие документы:

4.5.1. оригинал счета – фактуры и накладной, в которых наименование Товара, цена и единица измерения должны соответствовать Приложению №1 Договора;

4.5.2. упаковочный лист, в котором указаны вес (нетто и брутто), номер и содержание каждого ящика и/или упаковки;

4.5.3. сертификат качества Товара, выданный заводом-изготовителем;

4.5.4. постоянная бирка на товаре в которой указано - состав ткани, размер, производитель, ссылка на ГОСТ ткани, правила эксплуатации и ухода за изделием и т.д.; (для спец. одежды)

4.5.5. оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия Товара, выданного аккредитованным органом Республики Казахстан в области сертификации. В случае, если товар не подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, предоставить оригинал или нотариально засвидетельствованную копию соответствующего письма от уполномоченного государственного органа Республики Казахстан о том, что товаре не подлежит обязательной сертификации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4.5.6. копии нормативных документов, в соответствии с которыми изготовлен Товар, содержащих требования к упаковке, хранению, транспортировке и эксплуатации продукции.

4.5.7. иные документы, указанные в Технической спецификации (Приложение №2)

4.6. Товар, поставляемый по Договору, считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком:

по количеству: согласно указанному в Акте приема-передачи Товара;

по качеству: согласно требованиям настоящего договора и других нормативных документов (ГОСТ, ТУ, Сертификат качества, сертификат соответствия и др.) действующих на территории Республики Казахстан.

4.7. Датой поставки Товара считается дата составления Акта приема-передачи Товара в месте назначения, указанном в приложении №1 к Договору.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его от повреждения или порчи во время перевозки к конечному месту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие во время перевозки.

5.2. Упаковка и маркировка должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком. Упаковка должна соответствовать стандартам экспортной упаковки и обеспечивать целостную доставку Товара до Заказчика и сохранность от всякого рода повреждений.



5.3. Жеткізіп беруші өз күшімен және өз құралдарымен мезгілінде және бұзылмауын сақтай отырып Тауарды Шарт бойынша жеткізу орынында түсіруді қамтамасыз етеді.

6. ТАУАР КЕПІЛДІКТЕРІ

6.1. Өнім беруші Тауардың бүкіл көлеміне ол жеткізілетін күннен бастап бір жыл бойы кепілдік береді.

Шоғырландырылған сүт үшін: Жеткізуші тауар шығарылған күннен бастап 12 ай ішінде Тауардың барлық көлеміне кепілдік береді, бірақ нақты түріне байланысты бүкіл партия немесе оның бір бөлігі жеткізілгеннен кейін 6 (алты) айдан кем емес іс және оларды сатып алу тауарларының тізімінде көрсетілген соңғы межелі жерге қабылдау.

6.2. Кепілдік мерзімі аясында Жеткізуші ақаулы Тауарды өз есебінен және тәуекелімен ауыстыруды міндеттенеді.

6.3. Ақаулы Тауарды ауыстыру мен жеткізу Өнім беруші себінен жүзеге асырылады. Ауыстырылған Тауарды жеткізу ережесі Шартпен келісілген жеткізу ережелеріндегідей.

6.4. Жеткізіп беруші № 2 Қосымшаға сәйкес Тауардың техникалық ерекшеліктері сапасына сәйкес Тапсырыс берушіге кепілдік береді, Тауарды сатып алуды жүргізу талаптарына сәйкес.

6.5. Жеткізілетін Тауардың сапасы Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес және зауыт-әзірлеуші құжаттамасына сәйкес расталады. Жеткізуші жеткізілетін Тауардың 2020 жылдан ерте емес шығарылғандығына міндеттенеді.

6.6. Өнім беруші Тапсырыс берушіге өзі жеткізген Тауар үшінші тұлғалардың кез келген құқығынан және талаптарынан ада екендігіне кепілдік береді.

6.7. Өнім беруші Шарт аясында жеткізілген Тауар, егер Шартпен өзгеше көзделмесе, жаңа, пайдаланылмаған, құралымы және материалдары барлық соңғы жетілдіруді білдіретін аса жаңа не жаппай үлгіде екендігіне кепілдік береді. Өнім беруші Шарт бойынша жеткізілген Тауар жеткізілген Тауарды пайдалану мақсаты бойынша және пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сай қолдану кезінде құралымымен, материалдарымен немесе жұмысымен байланысты ақаулардан ада болатындығына да кепілдік береді.

6.8. Тауардың жарамсыздығы анықталған жағдайда, Жеткізіп беруші Тапсырыс берушіден Тауардың жарамсыздығын анықтағаны туралы хабарлама алғаннан кейін жарамсыз Тауарды 30 (отыз) күн ішінде ауыстыруды жүргізеді. Тапсырыс берушінің анықтағанымен, ұйымның өкілетті, тәуелсіз сараптамасының жүргізілуімен жарамсыздық фактісі актімен расталады. Сараптама жүргізу және жарамсыз тауарды ауыстыруға байланысты барлық шығындар Жеткізіп берушімен төленеді.

Жарамсыз Тауарды ауыстыру бойынша көлік шығындары Жеткізіп берушімен төленеді.

7. МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК

7.1 Тауарды жеткізу мерзімі бұзылған жағдайда Тапсырыс беруші мөлшерлі өсімақы талап етуге құқылы кешіктірілген әр күн үшін Тауардың жеткізілмеген (толық жеткізілмеген) бөлігіне өз құнынан 0,01 %-ын. Өсімақының жалпы сомасы Тауардың толықтай жеткізілмеген бөлігінің 10 %-нан аспауы тиіс, Шарт бойынша төлемнің Жеткізіп берушіге тиесілі бөлігінен ұсталуды арқылы, ол туралы Жеткізіп берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіледі.

7.2 Тауарды түгелдей немесе бөлшектей жеткізуден бас тартқанда немесе мүмкін болмағанда, тек Шарттың 9 тарауында қарастырылғандай, Тапсырыс беруші Жеткізіп берушіден Тауардың жеткізілмеген (толық жеткізілмеген) бөлігіне өз құнынан 15 % мөлшерінде айыппұл талап етуге құқылы, Шарт бойынша төлемнің Жеткізіп берушіге тиесілі бөлігінен ұсталуды арқылы, ол туралы Жеткізіп берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіледі.

5.3. Поставщик в срок и с соблюдением сохранности обеспечит своими средствами и за свой счёт разгрузку в месте назначения поставляемый по настоящему Договору Товар.

6. ГАРАНТИИ НА ТОВАР

6.1. Поставщик предоставляет гарантию на весь объем Товара в течение одного года с даты его поставки.

По молоку концентрированному: Поставщик предоставляет гарантию на весь объем Товара в течение 12 месяцев со дня выработки, но не менее 6 (шести) месяцев после доставки всей партии товара или ее части, в зависимости от конкретного случая, и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в перечне закупаемых товаров.

6.2. В рамках гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить замену дефектного Товара.

6.3. Замена и поставка Товара взамен дефектного осуществляется за счет Поставщика. Условия поставки замененного Товара аналогичны условиям поставки, оговоренным Договором.

6.4. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества Товара технической спецификации согласно Приложения № 2, в соответствии с условиями проведенной закупки Товара.

6.5. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям нормативных документов, действующих в Республике Казахстан и подтверждаться соответствующей документацией завода-изготовителя. Поставщик обязан поставить Товар не ранее 2020 года выпуска.

6.6. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый им Товар свободен и будет свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.

6.7. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым, неиспользованным, новейшей либо серийной моделью, отражающей все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик также гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при использовании поставленного Товара по назначению и согласно инструкции по эксплуатации.

6.8. При обнаружении брака в Товарах, Поставщик производит замену забракованных Товаров в течение 30 (тридцати) дней с момента получения извещения Заказчика об обнаруженном браке в Товарах. Факт брака подтверждается актом независимой, уполномоченной экспертизы проведенной организацией, определенной Заказчиком. Все расходы, связанные с проведением экспертизы и заменой забракованного товара оплачиваются Поставщиком.

Транспортные расходы по замене забракованного Товара оплачиваются Поставщиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1 За нарушение сроков поставки Товара, Заказчик вправе требовать оплату пени в размере 0,01 % от стоимости не поставленной (недопоставленной) части Товара за каждый день просрочки. Общая сумма пени не может превышать 10 % стоимости недопоставленной части Товара, путем удержания из причитающейся Поставщику оплаты по Договору, о чем Поставщику будет направляться соответствующее письменное уведомление.

7.2 В случае отказа или невозможности поставки всей или части Товара, кроме случаев, предусмотренных в главе 9 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика оплаты штрафа в размере 15 % от суммы не поставленной (недопоставленной) части Товара, путем удержания из причитающейся Поставщику оплаты по Договору, о чем Поставщику будет направляться соответствующее письменное уведомление.

7.3 Осы Шарттың 6.8 тармағында көрсетілген жарамсыз Тауарды ауыстыру мерзімінің бұзылуына байланысты, Тапсырыс беруші Жеткізіп берушіден ақаулы деп табылған Тауардың өз құнынан 10 % мөлшерінде айыппұл талап етуге құқылы, Шарт бойынша төлемнің Жеткізіп берушіге тиесілі бөлігінен ұсталуы арқылы, ол туралы Жеткізіп берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіледі.

7.4 Осы Шарттың 4.3 тармағына сәйкес Тауарды қабылдау мерзімінің бұзылуына байланысты, Жеткізіп беруші Тапсырыс берушіден кешіктірілген әр күн үшін жеткізілген Тауардың өз құнынан 0,01 % өсімақы төлеуін, бірақ жеткізілген Тауардың құнынан 10%-дан аспау тиіс.

7.5 Осы Шарт бойынша төлем мерзімінің бұзылуына байланысты Жеткізіп беруші Тапсырыс берушіден кешіктірілген әр күн үшін жеткізілген Тауардың өз құнынан 0,01% өсімақы төлеуін, бірақ жеткізілген Тауардың құнынан 10%-дан аспау тиіс.

7.6 Тапсырыс беруші кондицияға сәйкес емес (сапасыз) Тауарды жеткізгеніне байланысты кондицияға сәйкес емес (сапасыз) Тауардың құнынан 10% мөлшерінде айыппұл талап етуге құқылы, Шарт бойынша төлемнің Жеткізіп берушіге тиесілі бөлігінен ұсталуы арқылы, ол туралы Жеткізіп берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіледі.

7.7 Шартпен қарастырылмаған, Тараптар жауапкершілігі шаралары Қазақстан Республикасы аумағында қолданыстағы азаматтық заңнамалар нормасына сәйкес қолданылады.

7.8 Сонымен қатар айыппұл (тұрақсыздық айыбы) төлеу Тараптарды осы Шарт бойынша оларға жүктелген міндеттемелерден немесе бұзылымды жоюдан босатпайды.

7.9 Жеткізіп берушінің құпия ақпаратты жарияламау туралы міндеттемесін сақтамағанына байланысты, Тапсырыс беруші жеткізіп берушіден Шарт сомасының 1% мөлшерін төлеуді талап етуге құқылы, Шарт бойынша төлемнің Жеткізіп берушіге тиесілі бөлігінен ұсталуы арқылы, ол туралы Жеткізіп берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіледі.

8. ШАРТТЫҢ ОРЫНДАУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

8.1. Өнім беруші осы шартты жасаған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде тендерлік құжаттаманың шартына сәйкес, Шарт бағасынан 3 % (үш) пайыздық мөлшерде Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді [қамтамасыз ету сомасы] мөлшерде енгізеді. Өнім беруші Шартты орындауды қамтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) Өнім берушінің банкілік есебіне жіберілетін кепілдік ақшалы жарна.

2) Өнім берушінің талаптарын қанағаттандыратын «шарт бойынша міндеттер толық орындалғанға дейін» әрекет ету мерзімімен үлгідегі банкілік кепілдік, (егер банкілік кепілдік белгілі бір мерзімге дейін әрекет етумен ұсынылса, онда банкілік кепілдіктің мұндай түрі Өнім берушінің талаптарын қанағаттандырмайды деп саналады).

8.2. Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы шарт бойынша олардың өз міндеттерін толық және қажетті түрде орындаған мерзімінен бастап, 15 (он бес) жұмыс күні ішінде шартты қамтамасыз етуді қайтарады.

8.3 Егер Жеткізіп беруші Шарттың 8.1 т. көрсетілген мерзімінде, Шарт жасасып, Шарттың орындалуына қамтамасыз ету енгізбеген жағдайда, онда ол сатып алулар туралы Шарт жасасудан бас тарты деп табылады. Сатып алулар туралы, әлеуетті жеткізуші Шарт жасасудан бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші оның өтінішке қамтамасыз ету енгізулерін ұстап қалады.

7.3. За нарушение сроков замены бракованного Товара, указанных в пункте 6.8 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика оплаты штрафа в размере до 10 % от стоимости Товара, поставленного с дефектом, путем удержания из причитающейся Поставщику оплаты по Договору, о чем Поставщику будет направляться соответствующее письменное уведомление.

7.4 За нарушение срока приемки Товара согласно пункту 4.3 настоящего Договора, Поставщик вправе требовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,01% от суммы поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы поставленного Товара.

7.5 За нарушение сроков оплаты по настоящему Договору Поставщик вправе требовать пени в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Общая сумма пени не может превышать 10 % от суммы задолженности.

7.6 За поставку некондиционного (некачественного) Товара Заказчик вправе требовать оплатить штраф в размере 10% от суммы некондиционного (некачественного) Товара, путем удержания из причитающейся Поставщику оплаты по Договору, о чем Поставщику будет направляться соответствующее письменное уведомление.

7.7 Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Республики Казахстан.

7.8 При этом уплата штрафа (неустойки) не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обязательств по настоящему Договору или устранению нарушений.

7.9 За несоблюдение Поставщиком обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, Заказчик вправе требовать от поставщика оплату в размере 1% от суммы Договора, путем удержания из причитающейся Поставщику оплаты по Договору, о чем Поставщику будет направляться соответствующее письменное уведомление.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Поставщик вносит обеспечение исполнения Договора в размере 3 % (трех) процентов от цены договора в соответствии с условиями тендерной документации в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения настоящего договора. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

2) банковскую гарантию по форме, удовлетворяющей условиям Заказчика, со сроком действия «до полного исполнения обязательств по договору» (В случае предоставления банковской гарантии со сроком действия до определенного числа, такая форма банковской гарантии считается не удовлетворяющей требованиям Заказчика).

8.2. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора поставщику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

8.3 В случае если Поставщик в сроки, установленные в п.8.1 Договора, заключив Договор, не внес обеспечение исполнения Договора, то он признается уклонившимся от заключения Договора о закупках.

В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о закупках, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение заявки.

8.4 өнім беруші шарттық міндеттемелерді орындауды бұзған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасынан өнім берушіге шарттық міндеттемелерді орындауды бұзғаны және осыған байланысты туындаған залал үшін есептелген шарт бойынша айыппұл сомасын ұстап қалуға құқылы. Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің қалған сомасы өнім берушіге ол шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған, сондай-ақ оның Шарт талаптарын бұзуға жол берілген және мүмкін болатын бұзушылықтарды жойған (мұндай бұзушылықтарға жол берілген жағдайда) күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қайтарылады.

8.5. Өнім беруші дербес айыппұл санкцияларын толық төлеген жағдайда, Тапсырыс беруші шартты орындауды қамтамасыз етуді ұстамайды.

8.6 Егер шарттық міндеттемелерді Жеткізіп берушінің орындамауына байланысты осы Шарт бұзылғанда, Тапсырыс беруші Шарттық орындауларды қамтамасыз етуді қайтармайды.

9. ТЕЖЕУСІЗ КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Шарт бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер ол тежеусіз күш жағдаяттарының (су тасқыны, жер сілкінісі, мемлекеттік органдардың міндеттемелерді орындауға тыйым салатын және/немесе әлдеқалай өзге түрде бөгет жасайтын нормативтік құқықтық кесімдер немесе өкімдер шығаруы) салдарынан болса, бұл жағдаяттар Тараптардың кез келгеніне Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеген жағдайда, Тараптар жауапкершіліктен босатылады.

9.2. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі тежеусіз күш жағдаяттары, осы жағдаяттардан туындаған салдарлар орын алатын уақыт бойына барабар созылады.

9.3. Тежеусіз күш жағдаяттары туындаған ретте Тараптардың кез келгені осы жағдаяттардың басталғаны туралы басқа Тарапқа олар басталған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде жазбаша түрде хабарлауға тиіс. Осы жағдаяттарды уәкілетті мемлекеттік орган немесе Сауда-өнеркәсіп палатасы растауға тиіс.

9.4. Хабарламау немесе кеш хабарлау Тарапты Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны үшін жауапкершіліктен босататын негіз ретінде жоғарыда көрсетілген кез келген жағдаятқа сілтеме жасау құқығынан айырады.

9.5. Егер Тараптардың міндеттемелерді толық немесе ішінара орындауы мүмкін еместігі 2 (екі) айдан астам орын алатын болса, онда Тараптардың Шартты бұзуға және өзара есеп айырысулар жүргізуге құқығы бар.

10. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

10.1. Тараптар арасында Шарт бойынша туындайтын барлық дау мен келіспеушілік келіссөздер жолымен шешіледі.

10.2. Тараптар арасында даулар мен келіспеушіліктерді келіссөздер жолымен шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар Қазақстан Республикасы заңнамасы бойынша Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша сотта қарауға жатады.

10.3. Тараптардың Шартпен реттелмеген өзара қарым-қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

11. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

8.4 В случае нарушения Поставщиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора сумму штрафов по Договору, начисленную Поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается Поставщику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких нарушений).

8.5. В случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Поставщиком, обеспечение исполнения договора Заказчиком не удерживается.

8.6 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, если настоящий Договор расторгнут в связи с невыполнением Поставщиком договорных обязательств.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, издание нормативных правовых актов или распоряжений государственных органов, запрещающих или каким-либо иным образом препятствующих выполнению обязательств), при условии, что эти обстоятельства сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по Договору.

9.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.3. Любая из Сторон, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченным государственным органом или Торгово-Промышленной Палатой.

9.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

9.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет существовать свыше 2 (двух) месяцев, то Стороны имеют право расторгнуть Договор и произвести взаиморасчеты.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае невозможности решения споров и разногласий между Сторонами путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Заказчика по законодательству Республики Казахстан.

10.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Тапсырыс беруші Шарт бойынша Жеткізіп берушіге беретін құжаттама және кез келген ақпарат Шарттың қолданылу мерзімі ішінде құпия болып табылады, сондай-ақ ол аяқталған соң 3 (үш) жыл бойы, Жеткізіп беруші оларды жалпы мәлімет үшін жарияламайды және/немесе таратпайды, сондай-ақ Шарт бойынша ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етуге құқығы бар уәкілетті мемлекеттік органдарды қоспағанда, осыған Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға бермейді.

12. ХАТ-ХАБАРЛАР

12.1. Шарт бойынша барлық қатынас құжатында Шарт нөмірі көрсетіле отырып, Тараптардың деректемелері болуға тиіс.

12.2. Шарт бойынша Тараптардан талап етілетін немесе талап етілуі мүмкін кез келген хабарлама немесе хабар жазбаша түрде беріледі және тапсырыс хатпен немесе курьерлік қызметтің көмегімен жіберіледі. Жедел жіберу керек болған жағдайда, көрсетілген хат-хабар оның жеткізілгенін тіркеуді көздейтін факспен, электронды почтаның немесе өзге де телекоммуникациялық байланыс құралдарының көмегімен берілуі мүмкін, кейін ол міндетті түрде тапсырыс хатпен немесе курьерлік қызмет көмегімен жіберіледі.

Шарт бойынша хат-хабар Тараптардың мына мекен-жайларына жіберілуге тиіс:

Тапсырыс беруші – «БІРІККЕН ЭНЕРГОСЕРВИСТИК КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ,

Мекенжайы: 070002, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Бажов көш., 10

Телефон: (7232) 75-20-51

Электронды поштаның мекенжайы:

Өнім беруші – _____

Мекенжайы:

Шарт бойынша хат-хабар алмасу үшін Тараптар бір-біріне өзге де мекенжайларды (мекенжайды) хабарлауы мүмкін.

12.3. Тапсырыс хатпен немесе курьерлік қызметпен жіберілген хат-хабар басқа Тарапта оның жеткізілгенін растайтын пошта бөлімшесінің немесе курьерлік қызметтің мөртабаны басылған хабарлама болған жағдайда, ол жіберілген Тарап алған күні (сағатта) жеткізілген болып есептеледі. Жеткізілгенін тіркеуді көздейтін факспен, электронды поштаның немесе өзге де телекоммуникациялық байланыс құралдарының көмегімен жіберілген хат-хабар Шарттың 12.2 тармағының талаптары сақталған жағдайда, ол жіберілген Тарапқа берілген күні (сағатта) жеткізілген болып есептеледі.

13. ШАРТҚА ӨЗГЕРТУЛЕР ЕНГІЗУ ШАРТТАРЫ

13.1 Сатып алу туралы жасалған шартына өзгертулер енгізу тараптардың өзара келісімімен келесі жағдайларда рұқсат етіледі:

1) Егер сатып алу туралы шартын орындау процесінде сатып алудың ұқсас тауарлары, жұмыстары, қызметтері бағалары азаю жағына өзгерсе, осыған сәйкес тауарлар, жұмыстар, қызметтер және шарттың бағалары азаю бөлігінде;

2) Шартта қарастырылғандай, сатып алулар туралы шартты орындау мерзімінің басталуынан және аяқталуына дейінгі кезеңде, Қазақстан Республикасы ұлттық валюта бағамының айтарлықтай төмендеуіне байланысты сатып алулар туралы шарттың сомасы да және тауар сомасының бөлігі де өседі. ҚР ұлттық валюта бағамының айтарлықтай төмендеуі Қазақстан Республикасы ұлттық валюта бағамының шетелдік валютаның 20 (жиырма) және одан да көп пайыздарына қатысты төмендеуі болып табылады.

Ескертпе:

11.1. Документация и любая информация, передаваемая Заказчиком Поставщику по Договору, являются конфиденциальными в течение срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет после его истечения, и не будут публиковаться и/или распространяться Поставщиком для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

12.1. Все коммуникативные документы по Договору должны иметь реквизиты Сторон с указанием номера Договора.

12.2. Любые уведомления или сообщения, которые требуются или могут потребоваться от Сторон по Договору, представляются в письменном виде и направляются заказным письмом или с помощью курьерской службы. В случае срочности, указанная корреспонденция может быть передана по факсу, с помощью электронной почты или иных телекоммуникационных средств связи, предусматривающих регистрацию ее доставки, с обязательным последующим отправлением ее заказным письмом или с помощью курьерской службы.

Корреспонденция по Договору должна направляться по следующему адресам Сторон:

Заказчик - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ",

Адрес: 070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 10

Телефон: факс / тел.: (7232) 75-20-51

Адрес электронной почты:

Поставщик – _____

Адрес:

Стороны могут сообщить друг другу и иные адреса (адрес) для обмена корреспонденцией по Договору.

12.3. Корреспонденция, отправленная заказным письмом или курьерской службой, считается доставленной в день (час) получения ее Стороной, которой она адресована, при условии наличия у другой Стороны уведомления со штампом почтового отделения или курьерской службы подтверждающего ее доставку. Корреспонденция, отправленная по факсу, с помощью электронной почты или иных телекоммуникационных средств связи, предусматривающих регистрацию ее доставки, считается доставленной в день (час) ее передачи Стороне, которой она адресована, при соблюдении требований пункта 12.2. Договора.

13. УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

13.1 Внесение изменений в заключенный договор о закупках допускается по взаимному согласию сторон в следующих случаях:

1) в части уменьшения цены на товары, работы, услуги и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые товары, работы, услуги изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения цены на товары и соответственно суммы договора о закупках, связанного со значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты начала исполнения и до даты окончания исполнения договора о закупках, предусмотренных в договоре. Значительным снижением курса национальной валюты РК является снижение курса национальной валюты Республики Казахстан по отношению к иностранным валютам на 20 (двадцать) и более процентов.

Примечание:



Бұндай өзгертулер тауарды сатып алу туралы жасалған шартта жыл бойы бір реттен аз емес осы тауарларды алу үшін сатып алу жоспарында қарастырылған. Сондай-ақ жеткізіп беруші Тапсырыс берушіге тауарды жеткізу шығындарының өсуіне әсер ететін, растайтын құжаттар қосымшасымен шартпен орындалатын көлемнің бөлігіне өндіріс және/немесе факторларға жұмсалатын шығынның толық калькуляциясы көрсетілген сатып алулар туралы шарттың бағасының өсу қажеттілігін дәлелдеуі қажет;

3) сатып алу туралы шартының сатып алу жоспарында алдыңғы жоспарланған сомасынан не көлемнен аспайтын сома мен көлемге кемуі немесе ұлғайуында, тауарлары сатып алу көлемінің қажеттіліктің кемуі немесе ұлғайуына байланысты, сонымен қатар шарттың орындалу мерзімін қажетті өзгерту бөлігінде, сатып алу шартында көрсетілген тауардың бірлігіне бағаны өзгертпейтін талаппен. Тауарларды сатып алудың бекітілген шартын мұндай өзгерту, сатып алудың жылдық жоспарында осы тауарларды сатып алу үшін көзделген сома және көлемі шегінде жол беріледі.

4) егер жеткізіп беруші тауарларды сатып алу туралы жасалған шартты орындау үдерісінде бірлік бағасын өзгермейтіндігі шартымен неғұрлым үздік сапалы және (немесе) техникалық сипаттамалары, болмаса мерзімі және (немесе) тауарды жеткізу шартын ұсынған жағдайда, тауарды сатып алу туралы шарт жасаудың мәні болып табылады;

5) Қазақстан Республикасының заңдылығымен белгіленген жиындар мен төлемдер, тарифтер, бағаның өзгеруімен байланысты сатып алу шартының сомасының кемуі не ұлғаюы бөлігінде. Тауарларды сатып алу бойынша жасалған шартты мұндай өзгертулер сатып алу жоспарында осы тауарларды алуға қарастырылған сома шегінде рұқсат етіледі;

6) импортталатын көмірсутек шикізат бірлігінің бағасының өзгеруіне, нарықтық баға және биржалық баға кесу туралы ресми негізделген ақпаратқа сәйкес баға қалыптасады;

7) табиғи монополиялар сферасы мен реттелуші нарықтағы басшылық жасаушы мемлекеттік органмен белгіленген баға шегінде мемлекеттік баға белгіленетін тауар бірлігіне баға өзгеру бөлігінде;

13.2 Сатып алулар шартына енгізілетін толықтырулар мен өзгертулер шарттың бөлінбес бөлігі болып табылатын шартқа қосымша жазбаша келісімдер ретінде рәсімделеді.

13.3 Жасалған сатып алу шартына не жобаға, осы шартпен қарастырылмаған, өнім берушіні талғау үшін негіз болып саналатын, өткізілетін (өткізілген) сатып алулардың шарты мазмұнын не (немесе) сөйлемдерін өзгертуі мүмкін, өзгертулерге жол берілмейді.

14. БАСҚА ДА ЕРЕЖЕЛЕР

14.1. Тапсырыс беруші кез келген уақытта бір тараптан оның ары қарай орындалуының тиімді еместігіне, немесе Жеткізіп берушінің Шарт талаптарын бұзуына байланысты Шартты бұзуға құқылы.

14.2 Бір тараптан Шарты мезгілінен бұрын бұзған жағдайда, Тапсырыс берушіден шарттың болжанған бұзылу күніне дейін Жеткізіп беруші атына 30 (отыз) жұмыс күн ішінде тиісті жазбаша хабарлама жолдайды.

14.3. Тапсырыс беруші Өнім берушіге кел келген уақытта бір тарапта, қандай да бір шығындары мен залалдарын өтеусіз, Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жолдап, Шартты кез келген уақытта бұза алады, егер Өнім беруші:

1) банкрот немесе төлемге қабілетсіз болса;

14.4. Шартқа барлық қосымша оның ажырамас бөлігі болады.

Такое изменение заключенного договора о закупках товаров допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных товаров в плане закупок не более одного раза в год. При этом поставщик должен предоставить Заказчику обоснование необходимости увеличения цены договора о закупках с указанием детальной калькуляции затрат на производство и/или факторов, влияющих на увеличение затрат на поставку товара, на часть не выполненного объема договора с приложением подтверждающих документов;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках на сумму и объем, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу товара, указанной в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках товаров допускается в пределах сумм и объемов, предусмотренных для приобретения данных товаров в плане закупок на год, определенный для осуществления закупки;

4) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о закупках товаров предложил при условии неизменности цены за единицу более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товаров, являющихся предметом заключенного с ним договора о закупках товаров;

5) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан. Такое изменение заключенного договора о закупках товаров допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных товаров в плане закупок;

6) в части изменения цены за единицу импортируемого углеводородного сырья, цены на которое формируются в соответствии с официально признанными источниками информации о рыночных ценах или биржевыми котировками;

7) в части изменения цены за единицу товара, на который устанавливается государственное регулирование цен в пределах цены, установленной государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках.

13.2 Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

13.3 Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным настоящим договором.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего исполнения, либо в случае нарушения Поставщиком условий Договора.

14.2 В случае досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке, Заказчиком в адрес Поставщика направляется соответствующее письменное уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

14.3. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Поставщику каких – либо расходов и убытков, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик:

1) становится банкротом или неплатежеспособным;

14.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

14.5. Шартқа қол қойылғаннан кейін Шарт бойынша барлық алдыңғы ауызша және жазбаша нысандағы келіссөздердің күші жойылады.

14.6. Шартқа барлық өзгеріс пен толықтыру, егер олар жазбаша нысанда жасалып, Тараптардың осыған уәкілетті қолдарын қойса және Тараптардың мөрлерімен куәландырылса, күші болады.

14.7. Тараптардың Шарт бойынша өз міндеттерін бұған басқа Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз, Тараптардың заңды құқық мирасқорларын қоспағанда, үшінші тұлғаларға беруге құқығы болмайды.

14.8. Қайсыбір Тараптың заңды мекен-жайы және басқа деректемелері өзгерген жағдайда, ол осындай өзгерістер кезінен бастап 2 (екі) жұмыс күн ішінде бұл туралы басқа Тарапты өз тарапынан қосымша келісімге сәйкес жазбаша хабардар етуге міндетті.

14.9. Шарт бірдей заңды күші бар 2 данада, бір данасы Жеткізіп беруші үшін, бір данасы Тапсырыс беруші үшін, әрқайсысы қазақ тілінде және орыс тілінде жасалады. Әрқелкі түсінілген жағдайда, Шарттың орыс тіліндегі мәтіні басым болады.

14.10. Шарт тараптардың қол қойған мезгілінен бастап күшіне енеді және 31.12.2021 жылға дейін қолданылады. Шарт әрекеті оның толық аяқталғанына (орындалуына) дейін, сонымен қатар міндеттемелер кепілдігімен, өзара есеп айырысулармен қолданылады.

15. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ, БАНК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАРЫ:

Тапсырыс беруші:

070002, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Бажов к-сі, 10

«Шығыс Қазақстан аймақтық энергетикалық компания» акционерлік қоғамы

РНН 181600059211, БИН / ИИН 990340002992

KZ666017151000001608 в в банке АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

04.03.2021ж. Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама

ҚҚС бойынша куәл.: серия 18001 № 0574561 от 04.03.2021ж.

факс / тел.: (7232) 75-20-51

e-mail: headoffice@ekrec.kz

Заместитель Председателя Правления -
Коммерческий директор /
Басқарма төрағасының орынбасары -
Коммерциялық директор

Өнім беруші:

Мекенжайы: [АдресКонтрагентаКаз]

ПолноеНаименованиеКонтрагентаКаз

[РННКонтрагента], [БИНКонтрагента]

[БанковскийСчетКонтрагента] [БанкСчетаКонтрагента]

[АдресБанкаСчетаКонтрагента],

[БИКБанкаСчетаКонтрагента]

заң. тұлғаны қайта тіркеу туралы куәл. Серия ____ № ____

ҚҚС бойынша куәл.: [СвидетельствоПоНДСКонтрагента]

факс / [ТелефонКонтрагента]

e-mail: ЭлектроннаяПочтаКонтрагента

Должность

Договор визировали: / Келісім-шартқа бұрыштама қойғандар:

о Начальник юридического управления

о И.о.Начальника УМТС

о Исполнитель

14.5. После подписания Договора все предыдущие переговоры в устной и письменной форме по Договору утрачивают силу.

14.6. Все изменения и дополнения к Договору будут иметь силу, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на это представителями Сторон и заверены печатями Сторон.

14.7. Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия на то другой Стороны, передавать свои обязанности по Договору третьим лицам, за исключением законных правопреемников Сторон.

14.8. В случае изменения юридического адреса и других реквизитов какой-либо Стороны, она обязана в течение 2 (двух) рабочих дней с момента таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону с направлением подписанного со своей стороны соответствующего дополнительного соглашения.

14.9. Договор составлен в 2 экземплярах, на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Поставщика, один экземпляр для Заказчика. В случае разночтений, преобладающим будет являться текст Договора на русском языке.

14.10. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2021 года включительно. В части взаиморасчетов, а также гарантийных обязательств, Договор действует до их полного завершения (исполнения).

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 10

Акционерное общество "Объединённая ЭнергоСервисная Компания"

РНН 181600059211, БИН / ИИН 990340002992

KZ666017151000001608 в в банке АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

справка. о гос. перерег.юр. лица от 04.03.2021 г.

Свид. по НДС: серия 18001 № 0574561 от 04.03.2021г.

факс / тел.: (7232) 75-20-51

e-mail: headoffice@ekrec.kz

Жиенбай О.С.

м.о. / м.п.

Поставщик:

Адрес: [АдресКонтрагента]

ПолноеНаименованиеКонтрагента

[РННКонтрагента], [БИНКонтрагента]

ИИК:[БанковскийСчетКонтрагента] в

[БанкСчетаКонтрагента] [АдресБанкаСчетаКонтрагента],

[БИКБанкаСчетаКонтрагента]

свид. о перерег.юр. лица серия ____ № ____

Свид. по НДС: [СвидетельствоПоНДСКонтрагента]

факс / [ТелефонКонтрагента]

e-mail: ЭлектроннаяПочтаКонтрагента

Руководитель Поставщика

м.о. / м.п.

Одинцева Н.Н.

«БЭСК» АҚ және Контрагент атауы
жасалған Тауарлардың сатып алулар жөніндегі
Шарт мерзімі № _____ Келісім-шартына № 1 Қосымша
САТЫП АЛЫНАТЫН ТАУАРЛАР ТІЗІМІ

№ п/п	Номенклатура	Тауардың атауы	Өлшем бірлігі	Бағасы	Саны	Жалпы құны	Жеткізіп беру мерзімі
1	528101100	Тасымалды жерлендіру ВЛ-10	шт		45,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
2	528101101	Тасымалды жерлендіру ЗПЛ-110В4-1/1-25У ВЛ-110	шт		8,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
3	528101102	Тасымалды жерлендіру ЗПЛ-1П1-5/5-16У ВЛ-0.4	шт		47,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
4	528101103	Тасымалды жерлендіру ВЛ-35	шт		9,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
5	528101104	Тасымалды жерлендіру РУ-110	шт		11,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
6	528101105	Тасымалды жерлендіру РУ-10	шт		36,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
7	528101106	Тасымалды жерлендіру РУ-0.4	шт		34,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
8	528101108	Тасымалды жерлендіру РУ-35	шт		9,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
9	528101112	Тасымалды жерлендіру ЗПЛ-220 кВ	шт		4,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
10	528102101	Электр өткізбейтін боты	Пара		28,000		Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде
11	528102102	Қорғаныш каскасы подшлемникпен	шт		97,000		Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде
12	528102103	Электр өткізбейтін кілемше	шт		78,000		Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде
13	528102104	Сигналдау конусы	шт		37,000		Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде
14	528102105	Кедергілеу сигналды лента	шт		48,000		Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде
15	528102106	Дөнекерлеуші маскасы	шт		10,000		Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде
16	528102107	Шуылдан қорғайтын наушник	шт		11,000		Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде
17	528102108	Қорғаныш көзілдірігі	шт		183,000		Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде
18	528102109	Дөнекерлеуші көзілдірігі	шт		19,000		Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде
19	528102110	Электр өткізбейтін қолғап	Пара		94,000		Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде
20	528102112	Монтер белбеуі ПМ-НМ	шт		149,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
21	528102113	Респиратор лепесток	шт		30,000		Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде
22	528102115	Респиратор У2К	шт		9,000		Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде

23	528102116	Дәнекерлеушінің кішкентай қалқанына әйнек	шт		4,000		Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде
24	528102118	Хим. шыдамды резинка қолғап	Пара		6,000		Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде
25	528102122	Тасымалды жерлендіру (сымға ілу) 10 кВ	шт		12,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
26	528102129	Қорғаныш каска подшлемникпен	шт		6,000		Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде
27	528102140	Май бензинге төзімді резенкеленген қолғаптар	Пара		36,000		Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде
28	528102142	Жасырын сым сигнализаторы	шт		13,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
29	528102153	4 ШЖК дейінгі клапаны бар АЭРОЗОЛЬҒА қарсы РЕСПИРАТОР	шт		2,000		Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде
30	528102154	Көп қабатты респиратор клапанмен	шт		70,000		Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде
31	528104100	Монтердің қадауылы КМ-1	Пара		39,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
32	528104101	Монтердің қадауылы КМ-2	Пара		45,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
33	528104102	Когтиге арналған бұдыр	компл		66,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
34	528104103	Когтиге арналған белбеу	Пара		139,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
35	528105101	Өмбебап монтер өтетін тесігі ЛУ	Пара		66,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
36	528110102	Резенкеленген байпақ	Пара		25,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
37	528110103	Сигналды кеудешесі	шт		38,000		Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде
38	528110107	Майға төзімді костюм	шт		6,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
39	528110108	Дәнекерлеушінің костюмі	шт		2,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
40	528110109	Жазғы костюм м/қ	шт		124,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
41	528110112	Трикотаж м/қ қолғап	Пара		490,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
42	528110113	Резенкеленген плащ	шт		31,000		Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде
43	528110116	Кирза етік	Пара		22,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
44	528110118	Ерлердің резина етігі	Пара		25,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
45	528110120	Ювтелі ботинка	Пара		48,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
46	528110139	Жылы костюм (қысқы)	шт		27,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
47	528110147	Жұмыс костюмі (аралас мата)	шт		13,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде

48	528110150	Бояу жұмыстары үшін бір жолғы комбинезон	шт		40,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
49	528110152	Полиэстерлі талшықты жылуы бар ерлер костюмі	шт		25,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
50	528110154	ЖЫЛЫ БӨРІК	шт		5,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
51	528110156	ЖЫЛЫ ІШ КИІМ	компл		5,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
52	528110165	ИТР АРНАЛҒАН КОСТЮМ (АРАЛАС МАТА)	шт		92,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
53	528112100	Индикатор Тестер	шт		15,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
54	528112102	Керсеткіш В/Н 35-110КВ	шт		4,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
55	528112103	Керсеткіш В/Н 6-10КВ	шт		25,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
56	528112104	Керсеткіш В/Н 6-10КВ	шт		73,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
57	528112105	Керсеткіш УНВЛ-0.4	шт		34,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
58	528112106	Керсеткіш УННУ-40-1000 2-ПОЛ.	шт		61,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
59	528112107	Керсеткіш УНО 1-ПОЛ.	шт		77,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
60	528112114	Кернеу көрсеткіштерін тексеру құрылғысы 6-10КВ	шт		36,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
61	528112119	Кернеу индикаторы индикаторлық лампышасымен екі полюстік 1000В дейін	шт		50,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
62	528112120	Төменгі кернеуді көрсеткіш УНН-1	шт		93,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
63	528112121	Жоғары кернеуді көрсеткіш 6-10 кВ	шт		30,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
64	528112123	Жоғары кернеуді көрсеткіш 35-220 кВ	шт		33,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
65	528114100	Штанга ШО-10	шт		47,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
66	528114101	Штанга ШО-35кВ	шт		7,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
67	528114102	Штанга ШО-110кВ	шт		6,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
68	528114105	Штанга ШЗП-110	шт		4,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
69	528114115	Штанга ШЗП-220 кВ	шт		4,000		шартқа қол қойылған кезден бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
70	599101102	Конц. сүт	шт		1 100,000		Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде
					Итого:		

Жеткізу жері: Қазақстан, ШҚО, Өскемен қ., Заводская көш., 55а

Приложение № 1 к Договору о закупках товаров
между АО ОЭСК и Наименование Поставщика
№ _____ дата договора

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

№ п/п	Номенклатурный номер	Наименование Товара	Ед.изм	Цена	Количество	Общая стоимость	Срок поставки
1	528101100	ЗАЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ВЛ-10	шт		45,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
2	528101101	ЗАЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ЗПЛ-110В4-1/1-25У ВЛ-110	шт		8,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
3	528101102	ЗАЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ЗПЛ-1П1-5/5-16У ВЛ-0.4	шт		47,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
4	528101103	ЗАЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ВЛ-35	шт		9,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
5	528101104	ЗАЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ РУ-110	шт		11,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
6	528101105	ЗАЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ РУ-10	шт		36,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
7	528101106	ЗАЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ РУ-0.4	шт		34,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
8	528101108	ЗАЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ РУ-35	шт		9,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
9	528101112	ЗАЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ЗПЛ-220 кВ	шт		4,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
10	528102101	БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	Пара		28,000		в течение 50 календарных дней с момента подписания договора
11	528102102	КАСКА ЗАЩИТНАЯ С ТРИКОТ.ПОДШЛЕМН.	шт		97,000		в течение 50 календарных дней с момента подписания договора
12	528102103	КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	шт		78,000		в течение 50 календарных дней с момента подписания договора
13	528102104	КОНУС СИГНАЛЬНЫЙ	шт		37,000		в течение 50 календарных дней с момента подписания договора
14	528102105	ЛЕНТА СИГН.ОГРАДИТЕЛЬНАЯ	шт		48,000		в течение 50 календарных дней с момента подписания договора
15	528102106	МАСКА СВАРЩИКА	шт		10,000		в течение 50 календарных дней с момента подписания договора
16	528102107	НАУШНИКИ ОТ ШУМА	шт		11,000		в течение 50 календарных дней с момента подписания договора
17	528102108	ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ	шт		183,000		в течение 50 календарных дней с момента подписания договора
18	528102109	ОЧКИ СВАРЩИКА	шт		19,000		в течение 50 календарных дней с момента подписания договора

19	528102110	ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ	Пара		94,000		в течение 50 календарных дней с момента подписания договора
20	528102112	ПОЯС МОНТЕРА ПМ-НМ	шт		149,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
21	528102113	РЕСПИРАТОР ЛЕПЕСТОК	шт		30,000		в течение 50 календарных дней с момента подписания договора
22	528102115	РЕСПИРАТОР У2К	шт		9,000		в течение 50 календарных дней с момента подписания договора
23	528102116	СТЕКЛО НА ЩИТОК СВАРЩИКА	шт		4,000		в течение 50 календарных дней с момента подписания договора
24	528102118	ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ХИМ. СТОЙКИЕ	Пара		6,000		в течение 50 календарных дней с момента подписания договора
25	528102122	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ (НАБРОС НА ПРОВОДА) 10 кВ	шт		12,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
26	528102129	КАСКА ЗАЩИТНАЯ С ВАТНЫМ ПОДШЛЕМН.	шт		6,000		в течение 50 календарных дней с момента подписания договора
27	528102140	ПЕРЧАТКИ ОБРЕЗИНЕННЫЕ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ	Пара		36,000		в течение 50 календарных дней с момента подписания договора
28	528102142	СИГНАЛИЗАТОР СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	шт		13,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
29	528102153	РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ с клапаном до 4 ПДК	шт		2,000		в течение 50 календарных дней с момента подписания договора
30	528102154	РЕСПИРАТОР МНОГОСЛОЙНЫЙ С КЛАПАНОМ	шт		70,000		в течение 50 календарных дней с момента подписания договора
31	528104100	КОГТИ МОНТЕРСКИЕ КМ-1	Пара		39,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
32	528104101	КОГТИ МОНТЕРСКИЕ КМ-2	Пара		45,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
33	528104102	ШИПЫ НА КОГТИ	компл		66,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
34	528104103	РЕМЕНЬ ДЛЯ КОГТЕЙ	Пара		139,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
35	528105101	ЛАЗЫ МОНТЕРСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛУ	Пара		66,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
36	528110102	ВАЛЕНКИ ОБРЕЗИНЕННЫЕ	Пара		25,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
37	528110103	ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ	шт		38,000		в течение 50 календарных дней с момента подписания договора

38	528110107	КОСТЮМ МАСЛОСТОЙКИЙ	шт		6,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
39	528110108	КОСТЮМ СВАРЩИКА	шт		2,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
40	528110109	КОСТЮМ Х/Б ЛЕТНИЙ	шт		124,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
41	528110112	ПЕРЧАТКИ Х/Б ТРИКОТАЖНЫЕ	Пара		490,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
42	528110113	ПЛАЩ ПРОРЕЗИНЕННЫЙ	шт		31,000		в течение 50 календарных дней с момента подписания договора
43	528110116	САПОГИ КИРЗОВЫЕ	Пара		22,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
44	528110118	САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ МУЖСКИЕ	Пара		25,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
45	528110120	БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ	Пара		48,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
46	528110139	Костюм утеплённый (зимний)	шт		27,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
47	528110147	Костюм рабочий (смесовая ткань)	шт		13,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
48	528110150	Комбинезон для покрасочных работ одноразовый	шт		40,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
49	528110152	Костюм мужской с утеплением из полиэфировых волокон	шт		25,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
50	528110154	ШАПКА УТЕПЛЕННАЯ	шт		5,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
51	528110156	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ	компл		5,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
52	528110165	КОСТЮМ ДЛЯ ИТР (СМЕСОВАЯ ТКАНЬ)	шт		92,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
53	528112100	ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ТЕСТЕР	шт		15,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
54	528112102	УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 35-110КВ	шт		4,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
55	528112103	УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 6-10КВ ДЛЯ ФАЗИРОВКИ	шт		25,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
56	528112104	УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 6-10КВ	шт		73,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора

57	528112105	УКАЗАТЕЛЬ УНВЛ-0.4	шт		34,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
58	528112106	УКАЗАТЕЛЬ УННУ-40-1000 2-ПОЛ.	шт		61,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
59	528112107	УКАЗАТЕЛЬ УНО 1-ПОЛ.	шт		77,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
60	528112114	УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ УКАЗАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 6-10КВ	шт		36,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
61	528112119	Индикатор напряжения с индикаторной лампочкой двухполюсный до 1000В	шт		50,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
62	528112120	УКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ УНН-1	шт		93,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
63	528112121	УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ БЕЗКОНТАКТНЫЙ 6-10 кВ	шт		30,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
64	528112123	УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 35-220 кВ	шт		33,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
65	528114100	ШТАНГА ШО-10	шт		47,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
66	528114101	ШТАНГА ШО-35кВ	шт		7,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
67	528114102	ШТАНГА ШО-110кВ	шт		6,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
68	528114105	ШТАНГА ШЗП-110	шт		4,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
69	528114115	ШТАНГА ШЗП-220 кВ	шт		4,000		в течение 60 календарных дней с момента подписания договора
70	599101102	МОЛОКО КОНЦ.	шт		1 100,000		в течение 50 календарных дней с момента подписания договора
					Итого:		

Место поставки: Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 55а

От Заказчика: / Тапсырыс беруші:

От Поставщика: / Өнім беруші:

Жиенбай О.С.
м.п. / м.о.

Руководитель Поставщика
м.п. / м.о.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Номенклатурный номер	Полное наименование товара по паспорту или утвержденной номенклатуре товаров	Полная техническая характеристика Товара с указанием ГОСТов	Технический контроль или испытания (указать какого рода проверки и испытания требуются, где они должны проводиться)
1	528101100	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ВЛ-10		Технический контроль или испытания при приемке на складе Заказчика
2	528101101	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ЗПЛ-110В4-1/1-25У ВЛ-110		
3	528101102	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ЗПЛ-1П1-5/5-16У ВЛ-0.4		
4	528101103	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ВЛ-35		
5	528101104	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ РУ-110		
6	528101105	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ РУ-10		
7	528101106	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ РУ-0.4		
8	528101108	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ РУ-35		
9	528101112	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ЗПЛ-220 кВ		
10	528102101	БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		
11	528102102	КАСКА ЗАЩИТНАЯ С ТРИКОТ.ПОДШЛЕМН.		Технический контроль или испытания при приемке на складе Заказчика
12	528102103	КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		
13	528102104	КОНУС СИГНАЛЬНЫЙ		
14	528102105	ЛЕНТА СИГН.ОГРАДИТЕЛЬНАЯ		
15	528102106	МАСКА СВАРЩИКА		
16	528102107	НАУШНИКИ ОТ ШУМА		
17	528102108	ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ		
18	528102109	ОЧКИ СВАРЩИКА		
19	528102110	ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ		
20	528102112	ПОЯС МОНТЕРА ПМ-НМ		
21	528102113	РЕСПИРАТОР ЛЕПЕСТОК		
22	528102115	РЕСПИРАТОР У2К		
23	528102116	СТЕКЛО НА ЩИТОК СВАРЩИКА		
24	528102118	ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ХИМ. СТОЙКИЕ		
25	528102122	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ (НАБРОС НА ПРОВОДА) 10 кВ		
26	528102129	КАСКА ЗАЩИТНАЯ С ВАТНЫМ ПОДШЛЕМН.		
27	528102140	ПЕРЧАТКИ ОБРЕЗИНЕННЫЕ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ		
28	528102142	СИГНАЛИЗАТОР СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ		
29	528102153	РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ с клапаном до 4 ПДК		
30	528102154	РЕСПИРАТОР МНОГОСЛОЙНЫЙ С КЛАПАНОМ		
31	528104100	КОГТИ МОНТЕРСКИЕ КМ-1		
32	528104101	КОГТИ МОНТЕРСКИЕ КМ-2		
33	528104102	ШИПЫ НА КОГТИ		
34	528104103	РЕМЕНЬ ДЛЯ КОГТЕЙ		
35	528105101	ЛАЗЫ МОНТЕРСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛУ		
36	528110102	ВАЛЕНКИ ОБРЕЗИНЕННЫЕ		
37	528110103	ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ		
38	528110107	КОСТЮМ МАСЛОСТОЙКИЙ		


39	528110108	КОСТЮМ СВАРЩИКА	Технический контроль или испытания при приемке на складе Заказчика
40	528110109	КОСТЮМ Х/Б ЛЕТНИЙ	
41	528110112	ПЕРЧАТКИ Х/Б ТРИКОТАЖНЫЕ	
42	528110113	ПЛАЩ ПРОРЕЗИНЕННЫЙ	
43	528110116	САПОГИ КИРЗОВЫЕ	
44	528110118	САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ МУЖСКИЕ	
45	528110120	БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ	
46	528110139	Костюм утеплённый (зимний)	
47	528110147	Костюм рабочий (смесовая ткань)	
48	528110150	Комбинезон для покрасочных работ одноразовый	
49	528110152	Костюм мужской с утеплением из полиэфиров волокон	Технический контроль или испытания при приемке на складе Заказчика
50	528110154	ШАПКА УТЕПЛЕННАЯ	
51	528110156	БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕННОЕ	
52	528110165	КОСТЮМ ДЛЯ ИТР (СМЕСОВАЯ ТКАНЬ)	
53	528112100	ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ТЕСТЕР	
54	528112102	УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 35-110кВ	
55	528112103	УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 6-10кВ ДЛЯ ФАЗИРОВКИ	
56	528112104	УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 6-10кВ	
57	528112105	УКАЗАТЕЛЬ УНВЛ-0.4	
58	528112106	УКАЗАТЕЛЬ УННУ-40-1000 2-ПОЛ.	
59	528112107	УКАЗАТЕЛЬ УНО 1-ПОЛ.	Технический контроль или испытания при приемке на складе Заказчика
60	528112114	УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ УКАЗАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 6-10кВ	
61	528112119	Индикатор напряжения с индикаторной лампочкой двухполюсный до 1000В	
62	528112120	УКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ УНН-1	
63	528112121	УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ БЕЗКОНТАКТНЫЙ 6-10 кВ	
64	528112123	УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 35-220 кВ	
65	528114100	ШТАНГА ШО-10	
66	528114101	ШТАНГА ШО-35кВ	
67	528114102	ШТАНГА ШО-110кВ	
68	528114105	ШТАНГА ШЗП-110	
69	528114115	ШТАНГА ШЗП-220 кВ	Технический контроль или испытания при приемке на складе Заказчика
70	599101102	МОЛОКО КОНЦ.	

От Заказчика: / Тапсь

От Поставщика: / Өнім беруші:

Жиенбай О.С.
м.п. / м.о.

Руководитель Поставщика
м.п. / м.о.

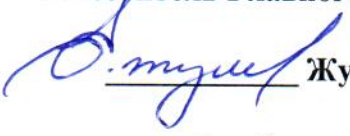
 Жумабаев Е.М.

«__» _____ 20__ г

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ВЛ-10 (ном № 528101100)

Внешний вид

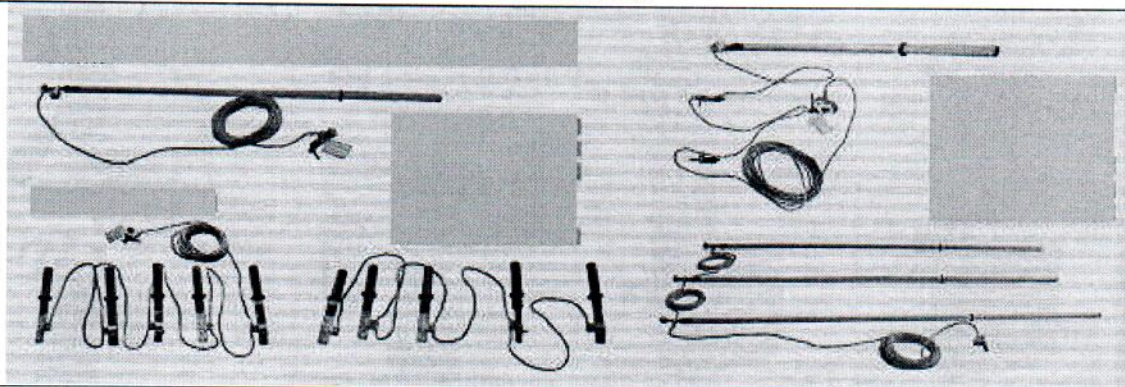

Техническая характеристика

Переносные заземления предназначены для заземления и закорачивания между собой всех фазных проводов и шин для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий, на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нём наведённого напряжения. Допустимый диапазон рабочих температур от -40 до $+45^{\circ}\text{C}$. Размер и сечение медных проводов заземлений должны определяться в зависимости от токов короткого замыкания на каждой линии электропередач. Они должны быть выполнены из многожильного голого медного провода и иметь сечение, удовлетворяющее требованиям термической стойкости при однофазных и междуфазных коротких замыканиях, но не менее 25 мм^2 в электроустановках напряжением выше 1000В . Концы медных проводов должны быть залужены или запрессованы в луженые медные кабельные наконечники. Не допускается прямое контактное соединение медных частей (проводов) и алюминиевых зажимов.

Для защиты провода от излома в местах присоединения рекомендуется заключать его в оболочки в виде пружин из гибкой стальной проволоки. Медный провод помещается в прозрачную оболочку для предохранения жил от механических повреждений. Кабельный наконечник должен быть присоединен к заземляющему или фазному зажиму винтовым соединением с диаметром резьбы не менее 6 мм .

Переносные заземления должны выдерживать ток короткого замыкания на время, необходимое для действия релейной защиты и полного времени отключения выключателя или предохранителя (3 сек.)

Заземление переносное состоит из:

- линейных зажимов (рабочая часть состоит из металлических трубочин с запрессованными в них медными проводами);
- заземляющего провода (длина провода должна соответствовать высоте ВЛ и ширине между линейными проводами);
- трубочины для присоединения к заземлителю (только с винтовыми трубочинами);
- изолирующие рукоятки и штанги.

Конструкция заземления должна отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0

и «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках»

Технические требования к ПЗ для ВЛ; Номинальное напряжение – до 10 кВ ; Ток термической стойкости – $3,5\text{ кА}$

Количество фаз для заземления – 3 шт; Сечение заземляющего провода – 25 мм^2

Длина провода между фазами – $1,6\text{ м}$


Длина заземляющего спуска – 10 м

Внешний вид заземляющих трубочин (ПЗ предлагать только с винтовыми трубочинами)





Внешний вид

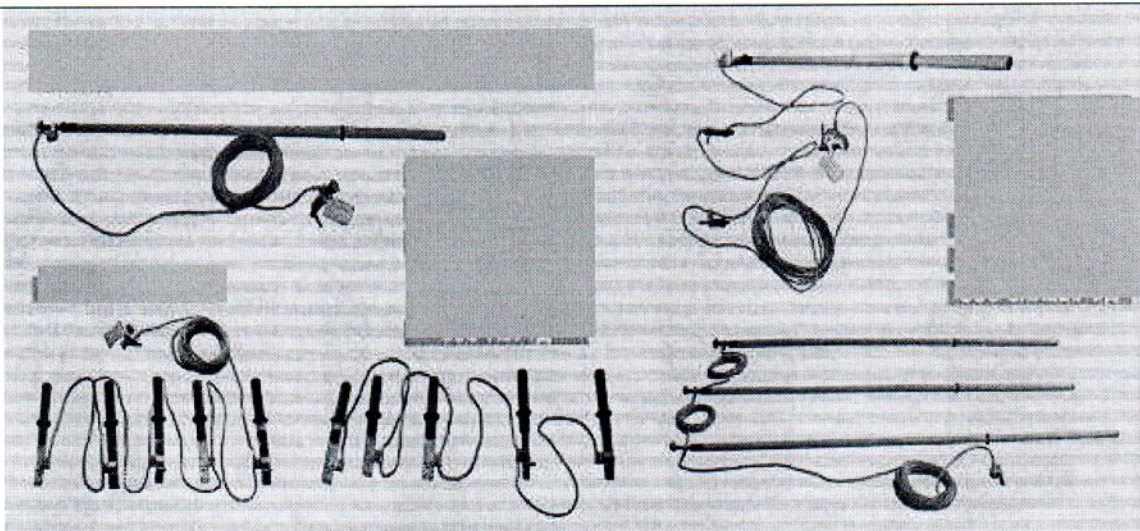

Техническая характеристика

Переносные заземления предназначены для заземления и закорачивания между собой всех фазных проводов и шин для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий, подстанций, ТП, КТП на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нём наведённого напряжения.

Допустимый диапазон рабочих температур от -40 до $+45^{\circ}\text{C}$.

Размер и сечение медных проводов заземлений должны определяться в зависимости от токов короткого замыкания на каждой линии электропередач. Они должны быть выполнены из многожильного голого медного провода и иметь сечение, удовлетворяющее требованиям термической стойкости при однофазных и междуфазных коротких замыканиях, но не менее 25 мм^2 в электроустановках выше 1000В . Концы медных проводов должны быть залужены или запрессованы в луженые медные кабельные наконечники. Не допускается прямое контактное соединение медных частей (проводов) и алюминиевых зажимов.

Для защиты провода от излома в местах присоединения рекомендуется заключать его в оболочки в виде пружин из гибкой стальной проволоки. Медный провод помещается в прозрачную оболочку для предохранения жил от механических повреждений. Кабельный наконечник должен быть присоединен к заземляющему или фазному зажиму винтовым соединением с диаметром резьбы не менее 6 мм .

Переносные заземления должны выдерживать ток короткого замыкания на время, необходимое для действия релейной защиты и полного времени отключения выключателя или предохранителя (3 сек.)

Заземление переносное состоит из:

- линейных зажимов (рабочая часть состоит из металлических трубочин с запрессованными в них медными проводами);
- заземляющего провода (длина провода должна соответствовать высоте ВЛ и ширине между линейными проводами);
- трубочины для присоединения к заземлителю (только с винтовыми трубочинами);
- изолирующие рукоятки и штанги.

Конструкция заземления должна отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках»

Технические требования к ПЗ для ВЛ

Номинальное напряжение – до 110 кВ

Ток термической стойкости – $3,5\text{ кА}$

Количество фаз для заземления – 3 шт


Сечение заземляющего провода – 25 мм^2 Длина провода между фазами – 6 м

Длина заземляющего спуска – 12 м

Внешний вид заземляющих трубочин (ПЗ предлагать только с винтовыми трубочинами)



Внешний вид

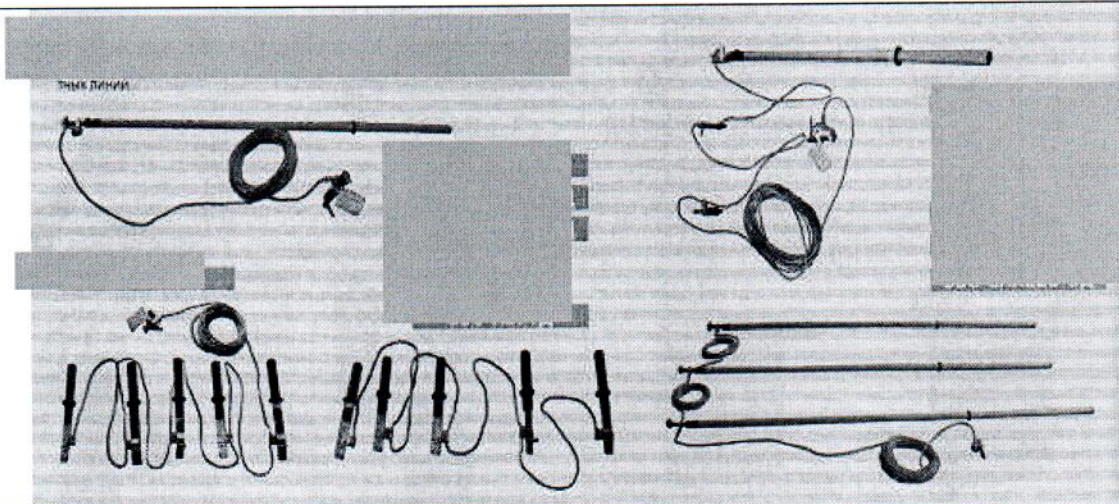

Техническая характеристика

Переносные заземления предназначены для заземления и закорачивания между собой всех фазных проводов и шин для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий, подстанций, ТП, КТП на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нём наведённого напряжения.

Допустимый диапазон рабочих температур от -40 до $+45^{\circ}\text{C}$.

Размер и сечение медных проводов заземлений должны определяться в зависимости от токов короткого замыкания на каждой линии электропередач. Они должны быть выполнены из многожильного голого медного провода и иметь сечение, удовлетворяющее требованиям термической стойкости при однофазных и междуфазных коротких замыканиях, но не менее 16 мм^2 в электроустановках до 1000В . Концы медных проводов должны быть залужены или запрессованы в луженые медные кабельные наконечники. Не допускается прямое контактное соединение медных частей (проводов) и алюминиевых зажимов.

Для защиты провода от излома в местах присоединения рекомендуется заключать его в оболочки в виде пружин из гибкой стальной проволоки. Медный провод помещается в прозрачную оболочку для предохранения жил от механических повреждений. Кабельный наконечник должен быть присоединен к заземляющему или фазному зажиму винтовым соединением с диаметром резьбы не менее 6 мм .

Переносные заземления должны выдерживать ток короткого замыкания на время, необходимое для действия релейной защиты и полного времени отключения выключателя или предохранителя (3 сек.)

Заземление переносное состоит из:

- линейных зажимов (рабочая часть состоит из металлических трубочин с запрессованными в них медными проводами);
- заземляющего провода (длина провода должна соответствовать высоте ВЛ и ширине между линейными проводами);
- трубочины для присоединения к заземлителю (только с винтовыми трубочинами);
- изолирующие рукоятки и штанги.

Конструкция заземления должна отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0

и «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках»

Технические требования к ПЗ для ВЛ

Номинальное напряжение – до 1 кВ


Ток термической стойкости – $2,5\text{ кА}$

Количество фаз для заземления – 3 шт. ; Сечение заземляющего провода – 16 мм^2


Длина провода между фазами – $0,8\text{ м}$

Длина заземляющего спуска – 9 м

Внешний вид заземляющих трубочин (ПЗ предлагать только с винтовыми трубочинами)

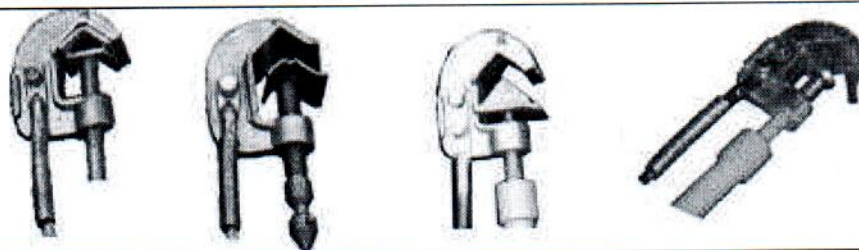

Внешний вид

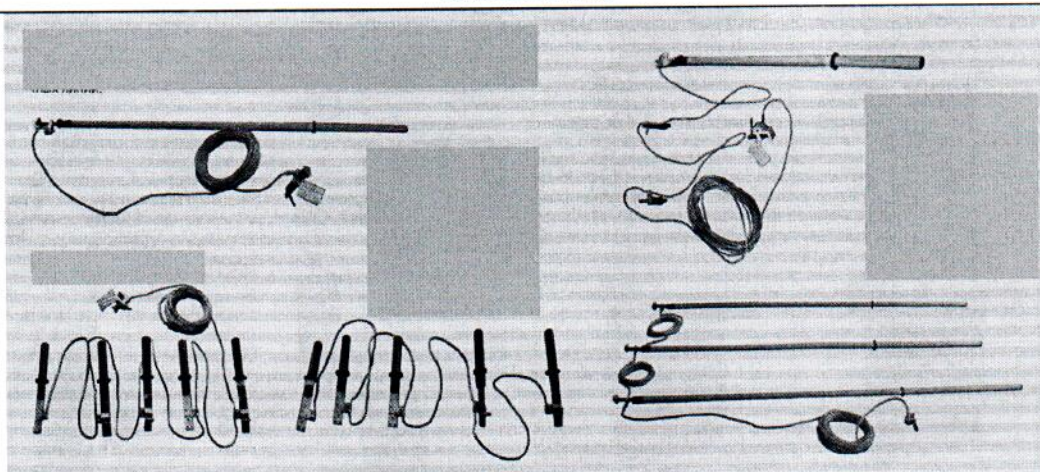

Техническая характеристика

Переносные заземления предназначены для заземления и закорачивания между собой всех фазных проводов и шин для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий, на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нём наведённого напряжения.

Допустимый диапазон рабочих температур от -40 до $+45^{\circ}\text{C}$.

Размер и сечение медных проводов заземлений должны определяться в зависимости от токов короткого замыкания на каждой линии электропередач. Они должны быть выполнены из многожильного голого медного провода и иметь сечение, удовлетворяющее требованиям термической стойкости при однофазных и междуфазных коротких замыканиях, но не менее 25 мм^2 в электроустановках напряжением выше 1000В . Концы медных проводов должны быть залужены или запрессованы в луженые медные кабельные наконечники. Не допускается прямое контактное соединение медных частей (проводов) и алюминиевых зажимов.

Для защиты провода от излома в местах присоединения рекомендуется заключать его в оболочки в виде пружин из гибкой стальной проволоки. Медный провод помещается в прозрачную оболочку для предохранения жил от механических повреждений. Кабельный наконечник должен быть присоединен к заземляющему или фазному зажиму винтовым соединением с диаметром резьбы не менее 6 мм .

Переносные заземления должны выдерживать ток короткого замыкания на время, необходимое для действия релейной защиты и полного времени отключения выключателя или предохранителя (3 сек.)

Заземление переносное состоит из:

- линейных зажимов (рабочая часть состоит из металлических трубочин с запрессованными в них медными проводами);
- заземляющего провода (длина провода должна соответствовать высоте ВЛ и ширине между линейными проводами);
- трубочины для присоединения к заземлителю (только с винтовыми трубочинами);
- изолирующие рукоятки и штанги.

Конструкция заземления должна отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках»

Технические требования к ПЗ для ВЛ

Номинальное напряжение – до 35 кВ

Ток термической стойкости – $3,5\text{ кА}$


Количество фаз для заземления – 3 шт

Сечение заземляющего провода – 25 мм^2


Длина провода между фазами – $4,5\text{ м}$

Длина заземляющего спуска – 12 м

Внешний вид заземляющих трубочин (ПЗ предлагать только с винтовыми трубочинами)

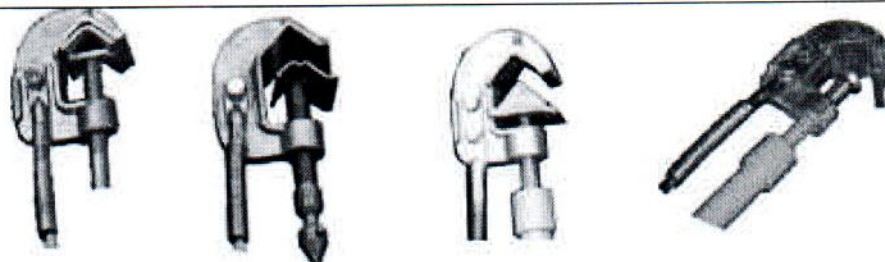

Внешний вид

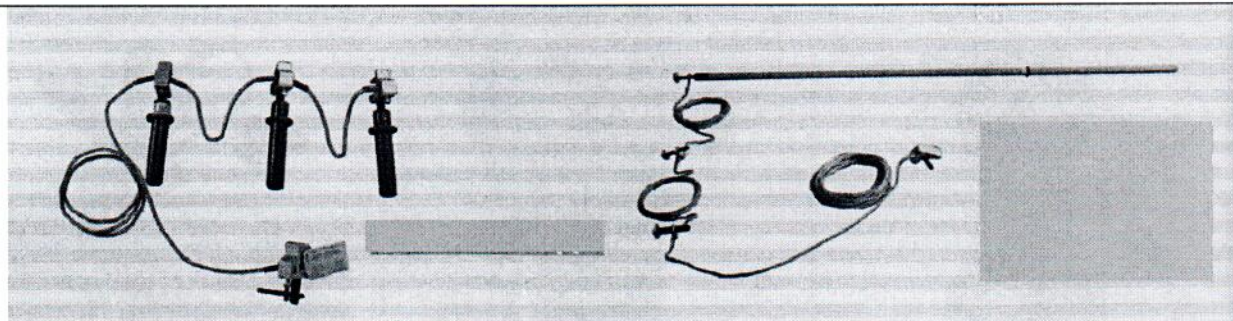

Техническая характеристика

Переносные заземления предназначены для заземления и закорачивания между собой всех фазных проводов и шин для защиты работающих на отключенных участках подстанций РУ-110 кВ на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нём наведённого напряжения.

Допустимый диапазон рабочих температур от -40 до $+45^{\circ}\text{C}$.

Размер и сечение медных проводов заземлений должны определяться в зависимости от токов короткого замыкания на каждой подстанции. Они должны быть выполнены из многожильного голого медного провода и иметь сечение, удовлетворяющее требованиям термической стойкости при однофазных и междуфазных коротких замыканиях, но не менее 25 мм^2 в электроустановках напряжением выше 1000 В. Концы медных проводов должны быть залужены или запрессованы в луженые медные кабельные наконечники. Не допускается прямое контактное соединение медных частей (проводов) и алюминиевых зажимов.

Для защиты провода от излома в местах присоединения рекомендуется заключать его в оболочки в виде пружин из гибкой стальной проволоки. Медный провод помещается в прозрачную оболочку для предохранения жил от механических повреждений. Кабельный наконечник должен быть присоединен к заземляющему или фазному зажиму винтовым соединением с диаметром резьбы не менее 6 мм.

Переносные заземления должны выдерживать ток короткого замыкания на время, необходимое для действия релейной защиты и полного времени отключения выключателя или предохранителя (3 сек.)

Заземление переносное состоит из:

- линейных зажимов (рабочая часть состоит из металлических трубочин с запрессованными в них медными проводами);
- заземляющего провода (длина провода должна соответствовать высоте ВЛ и ширине между линейными проводами);
- трубочины для присоединения к заземлителю (только винтовые трубочины);
- изолирующие рукоятки и штанги.

Конструкция заземления должна отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках»

Технические требования к ПЗ для РУ-110 кВ

Номинальное напряжение – до 110 кВ

Ток термической стойкости – 3,5 кА


Количество фаз для заземления – 3 шт

Сечение заземляющего провода – 25 мм^2

Длина провода между фазами – 3,5 м


Длина заземляющего спуска – 10 м

Внешний вид заземляющих трубочин (ПЗ предлагать только с винтовыми трубочинами)

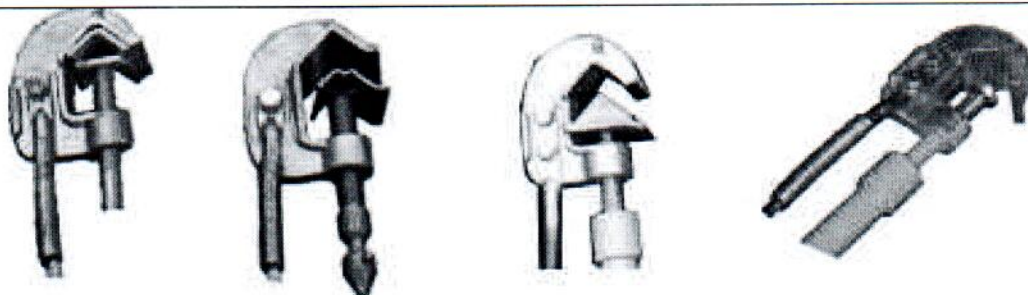

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ РУ-10 (ном № 528101105)

Внешний вид

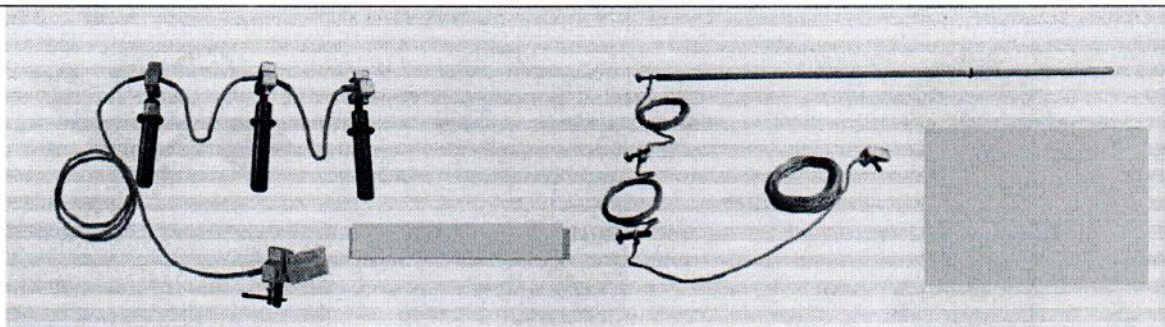

Техническая характеристика

Переносные заземления предназначены для заземления и закорачивания между собой всех фазных проводов и шин для защиты работающих на отключенных участках подстанций РУ-10 кВ на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нём наведённого напряжения.

Допустимый диапазон рабочих температур от -40 до $+45^{\circ}\text{C}$.

Размер и сечение медных проводов заземлений должны определяться в зависимости от токов короткого замыкания на каждой подстанции. Они должны быть выполнены из многожильного голого медного провода и иметь сечение, удовлетворяющее требованиям термической стойкости при однофазных и междуфазных коротких замыканиях, но не менее 25 мм^2 в электроустановках напряжением выше 1000 В. Концы медных проводов должны быть залужены или запрессованы в луженые медные кабельные наконечники. Не допускается прямое контактное соединение медных частей (проводов) и алюминиевых зажимов.

Для защиты провода от излома в местах присоединения рекомендуется заключать его в оболочки в виде пружин из гибкой стальной проволоки. Медный провод помещается в прозрачную оболочку для предохранения жил от механических повреждений. Кабельный наконечник должен быть присоединен к заземляющему или фазному зажиму винтовым соединением с диаметром резьбы не менее 6 мм.

Переносные заземления должны выдерживать ток короткого замыкания на время, необходимое для действия релейной защиты и полного времени отключения выключателя или предохранителя (3 сек.)

Заземление переносное состоит из:

- линейных зажимов (рабочая часть состоит из металлических трубочин с запрессованными в них медными проводами);
- заземляющего провода (длина провода должна соответствовать высоте ВЛ и ширине между линейными проводами);
- трубочины для присоединения к заземлителю (только винтовые трубочины);
- изолирующие рукоятки и штанги.

Конструкция заземления должна отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках»

Технические требования к ПЗ для РУ-6/10 кВ

Номинальное напряжение – до 10 кВ

Ток термической стойкости – 3,5 кА


Количество фаз для заземления – 3 шт

Сечение заземляющего провода – 25 мм^2


Длина провода между фазами – 1,25 м

Длина заземляющего спуска – 2,5 м

Внешний вид заземляющих трубочин (ПЗ предлагать только с винтовыми трубочинами)

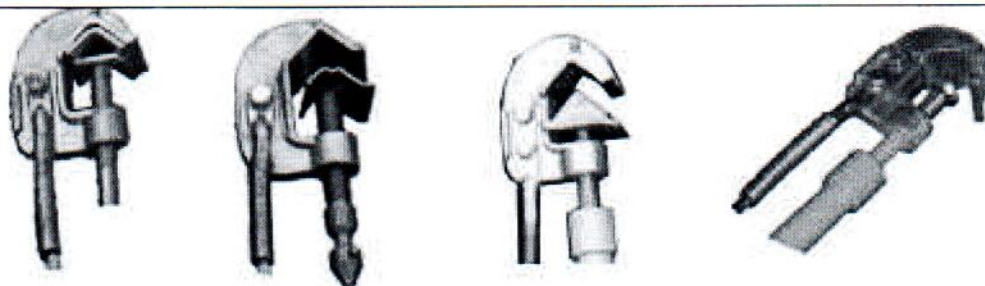

Внешний вид

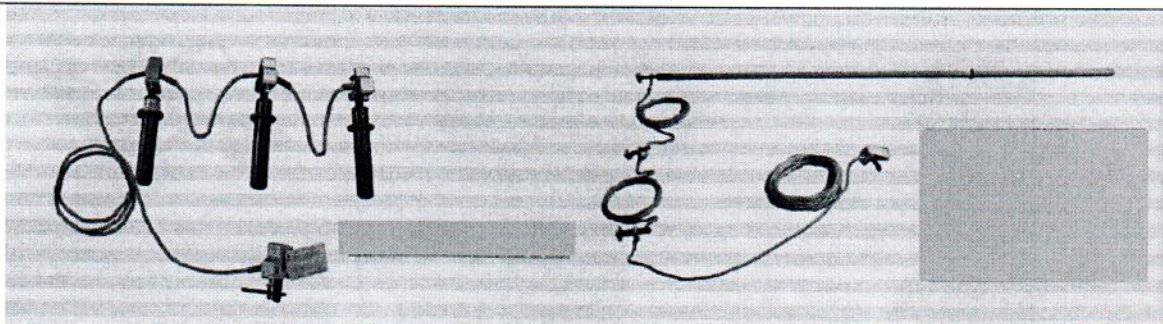

Техническая характеристика

Переносные заземления предназначены для заземления и закорачивания между собой всех фазных проводов и шин для защиты работающих на отключенных участках подстанций, ТП, КТП на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нём наведённого напряжения.

Допустимый диапазон рабочих температур от -40 до $+45^{\circ}\text{C}$.

Размер и сечение медных проводов заземлений должны определяться в зависимости от токов короткого замыкания на каждой подстанции, ТП, КТП. Они должны быть выполнены из многожильного голого медного провода и иметь сечение, удовлетворяющее требованиям термической стойкости при однофазных и междуфазных коротких замыканиях, но не менее 16 мм^2 в электроустановках до 1000В . Концы медных проводов должны быть залужены или запрессованы в луженые медные кабельные наконечники. Не допускается прямое контактное соединение медных частей (проводов) и алюминиевых зажимов.

Для защиты провода от излома в местах присоединения рекомендуется заключать его в оболочки в виде пружин из гибкой стальной проволоки. Медный провод помещается в прозрачную оболочку для предохранения жил от механических повреждений. Кабельный наконечник должен быть присоединен к заземляющему или фазному зажиму винтовым соединением с диаметром резьбы не менее 6 мм .

Переносные заземления должны выдерживать ток короткого замыкания на время, необходимое для действия релейной защиты и полного времени отключения выключателя или предохранителя (3 сек.)

Заземление переносное состоит из:

- линейных зажимов (рабочая часть состоит из металлических струбцин с запрессованными в них медными проводами);
- заземляющего провода (длина провода должна соответствовать высоте ВЛ и ширине между линейными проводами);
- струбцины для присоединения к заземлителю (только с винтовыми струбцинами);
- изолирующие рукоятки и штанги.

Конструкция заземления должна отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках»

Технические требования к ПЗ для РУ-0,4 кВ

Номинальное напряжение – до 1 кВ

Ток термической стойкости – $2,5\text{ кА}$


Количество фаз для заземления – 3 шт

Сечение заземляющего провода – 16 мм^2

Длина провода между фазами – $0,4\text{ м}$


Длина заземляющего спуска – 2 м

Внешний вид заземляющих струбцин (ПЗ предлагать только с винтовыми струбцинами)

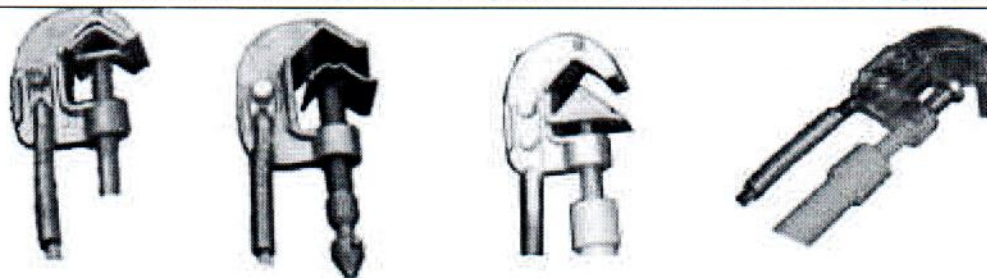

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ РУ-35 (ном № 528101108)

Внешний вид

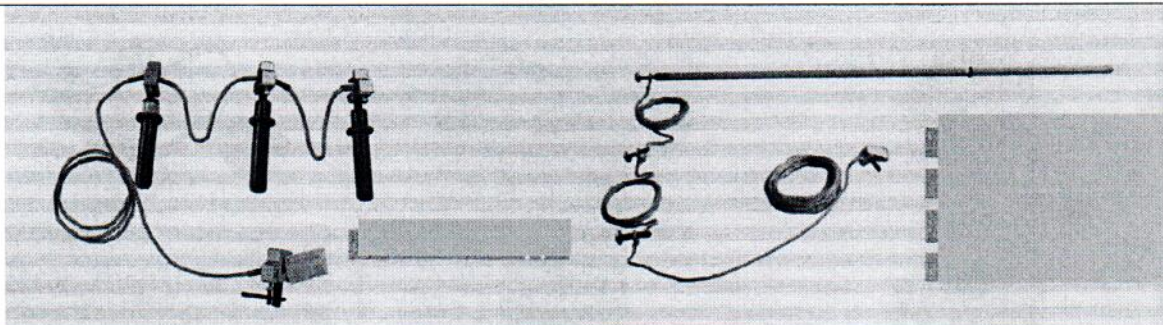

Техническая характеристика

Переносные заземления предназначены для заземления и закорачивания между собой всех фазных проводов и шин для защиты работающих на отключенных участках подстанций РУ-35 кВ на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нём наведённого напряжения.

Допустимый диапазон рабочих температур от -40 до $+45$ °С.

Размер и сечение медных проводов заземлений должны определяться в зависимости от токов короткого замыкания на каждой подстанции. Они должны быть выполнены из многожильного голого медного провода и иметь сечение, удовлетворяющее требованиям термической стойкости при однофазных и междуфазных коротких замыканиях, но не менее 25 мм^2 в электроустановках напряжением выше 1000 В. Концы медных проводов должны быть залужены или запрессованы в луженые медные кабельные наконечники. Не допускается прямое контактное соединение медных частей (проводов) и алюминиевых зажимов.

Для защиты провода от излома в местах присоединения рекомендуется заключать его в оболочки в виде пружин из гибкой стальной проволоки. Медный провод помещается в прозрачную оболочку для предохранения жил от механических повреждений. Кабельный наконечник должен быть присоединен к заземляющему или фазному зажиму винтовым соединением с диаметром резьбы не менее 6 мм.

Переносные заземления должны выдерживать ток короткого замыкания на время, необходимое для действия релейной защиты и полного времени отключения выключателя или предохранителя (3 сек.)

Заземление переносное состоит из:

- линейных зажимов (рабочая часть состоит из металлических трубочин с запрессованными в них медными проводами);
- заземляющего провода (длина провода должна соответствовать высоте ВЛ и ширине между линейными проводами);
- трубочины для присоединения к заземлителю;
- изолирующие рукоятки и штанги.

Конструкция заземления должна отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках»

Технические требования к ПЗ для РУ-35 кВ

Номинальное напряжение – до 35 кВ


Ток термической стойкости – 3,5 кА

Количество фаз для заземления – 3 шт

Сечение заземляющего провода – 25 мм^2 ; Длина провода между фазами – 2,5 м

Длина заземляющего спуска – 7 м

Внешний вид заземляющих трубочин (ПЗ предлагать только с винтовыми трубочинами)

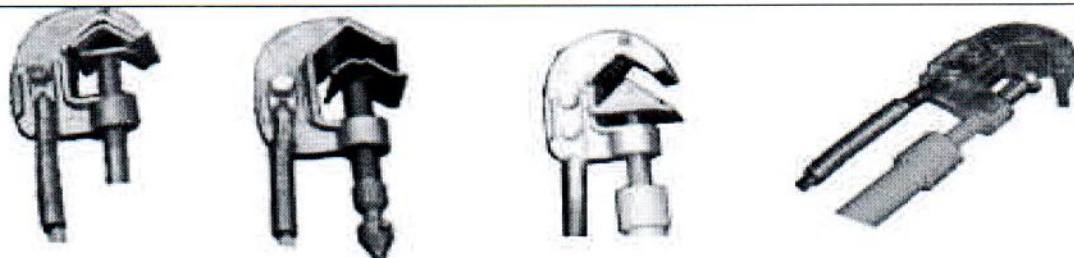

Внешний вид



Техническая характеристика

Переносные заземления предназначены для заземления и закорачивания между собой всех фазных проводов и шин для защиты работающих на отключенных участках воздушной линий, подстанций, ТП, КТП на случай ошибочной подачи напряжения, на этот участок или появления на нём наведённого напряжения.

Сечение медных проводов заземления должны быть выполнены из многожильного голого медного провода и иметь сечение, удовлетворяющее требованиям термической стойкости при однофазных и междуфазных коротких замыканиях. Концы медных проводов должны быть залужены или запрессованы в луженые медные кабельные наконечники.

Не допускается прямое контактное соединение медных частей (провода) и алюминиевых зажимов.

Для защиты проводов от излома в местах присоединения рекомендуется заключать его в оболочки в виде пружин из гибкой стальной проволоки. Медный провод помещается в прозрачную оболочку для предохранения жил от механических повреждений. Кабельный наконечник должен быть присоединен к заземляющему или фазному зажиму винтовым соединением с диаметром резьбы не менее 6 мм.

Переносные заземления должны выдерживать ток короткого замыкания на время, необходимое для действия релейной защиты и полного времени отключения выключателя или предохранителя (3 сек).

- линейных зажимов (рабочая часть состоит из металлических трубочин с запрессованными в них медными проводами);

- заземляющего провода (длина провода должна соответствовать высоте ВЛ и ширине между линейными проводами);

- трубочины для присоединения к заземлителю (только с винтовыми трубочинами);

Конструкция заземления должна отвечать требованиям безопасности по ГОСТ Р 51.853-2001; ГОСТ 12.2.007.0 и «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках»

Крепления провода к зажимам осуществляется по средствам луженных медных наконечников или гильз для исключения излома провода он дополнительно укреплен защитной полиэтиленовой трубкой.

Допустимый диапазон рабочих температур от -45°C до +45°C.

Относительная влажность воздуха до 80% при 20°C.

Номинальное напряжение, кВ до 220

Сечение заземляющего провода, мм² - 50

Длина заземляющего спуска, м, не менее - 15

Длина провода между фазами, м, не менее - 9


Ток термической стойкости в течение 3 с, кА/3 - 8

Ток электродинамической стойкости, кА - 22

Количество фаз для заземления - 3 шт

Масса, кг, не более 23,0

Внешний вид заземляющих трубочин (ПЗ предлагать только с винтовыми трубочинами)

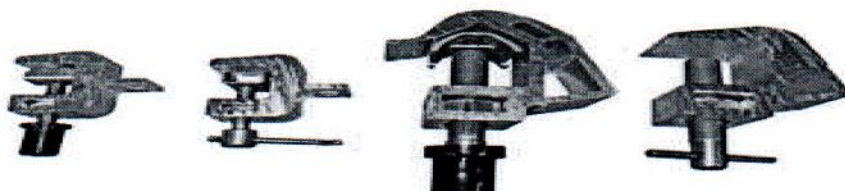

БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (ном № 528102101)

Техническая характеристика
Предназначены в качестве дополнительного средства защиты от действия электрического тока при напряжении до и выше 1000В, при работе в электроустановках. ГОСТ 13385-78 (размеры 44-50% количества, размер 45-50% количества)

КАСКА ЗАЩИТНАЯ С ТРИКОТ. ПОДШЛЕМН. (ном № 528102102)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Ударопрочный полиэтиленовый корпус, козырек, подбородочный ремень, конструкция предусматривает применение дополнительных СИЗ - наушников и щитков. Защита от напряжения до 2000 В. ГОСТ Р 12.4.207-99. Цвет оранжевый - 70 %, белый – 30 %. Масса не более 450 гр. Температурный режим: от – 40 до + 50° С. Каска комплектуется трикотажным подшлемником.

КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ном № 528102103)

Техническая характеристика
750х750 мм, предназначен в качестве дополнительного средства защиты от действия электрического тока при напряжении до и выше 1000В, при работе в электроустановках ГОСТ-4997-75

КОНУС СИГНАЛЬНЫЙ (ном № 528102104)

Техническая характеристика
320 мм, изготавливается из пластичного ПВХ. Конус сохраняет эластичность при температуре до -30°С, одна полоса выполнена специальной светоотражающей белой краской

ЛЕНТА СИГН. ОГРАДИТЕЛЬНАЯ (ном № 528102105)

Техническая характеристика
Цвет красно-белый. В бухтах 70ммх200мм

МАСКА СВАРЩИКА (ном № 528102106)


Техническая характеристика
Модель из фиброкартона, обеспечивающая необходимую защиту, может комплектоваться стеклами ТС (различной светопрозрачности). ГОСТ 12.4.035-78 Размер стекла: 102 х 52 мм.

НАУШНИКИ ОТ ШУМА (ном № 528102107)

Техническая характеристика
Наушники от шума Обеспечивают фильтрацию шумов, пропуская звуки предупреждающих сигналов и речи человека. Диэлектрические. Возможность использования с каской (дополнительная регулируемая лента для фиксирования наушников на голове) ГОСТ Р 12.4.208-99




ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ (ном № 528102108)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Защищают от брызг и летящих частиц, дополнительная защита от летящих частиц широкими боковыми щитками при обработке металла, брызг расплавленной мастики, кислоты, щелочи, открытого типа с прямой вентиляцией, линзы и боковые щитки из поликарбоната. Предусмотреть покрытие предотвращающее запотевание очков. ГОСТ Р.12.4.013-97


ОЧКИ СВАРЩИКА (ном № 528102109)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Рекомендуются для газосварочных работ. Обеспечивают защиту от раскаленных частиц. Отличительные характеристики: непрямая вентиляция. Затемнение стекол Г1-Г3, В1-В3 ГОСТ Р 12.4.013-97

ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ (ном № 528102110)

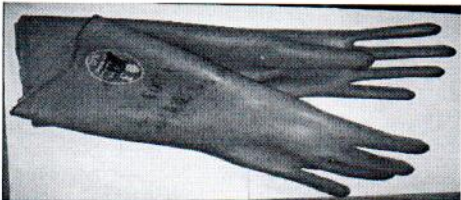Внешний вид	Техническая характеристика
	Предназначены для работы как основное средство защиты при рабочем напряжении – до 1000В и как дополнительное средство защиты при напряжении выше 1000 В. Длина не менее 350 мм. На перчатках должен быть заводской штамп испытано - 9 кВ ТУ 38.306-5-63-97, ГОСТ 12.4.103.-83; ГОСТ 12.4.183-91 Размеры (2-25%; 3-50%; 4-25%)

ПОЯС МОНТЕРА ПМ-НМ (ном № 528102112)

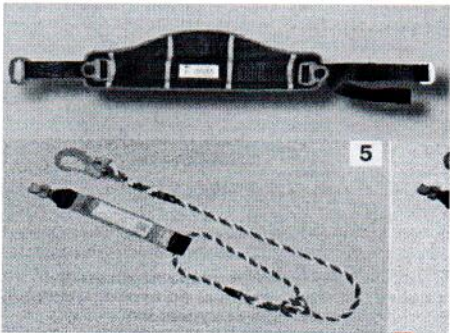Внешний вид	Техническая характеристика
	Пояс монтерский предназначен для выполнения функций удерживания и поддержания рабочего при выполнении верхолазных работ на ВЛ, ПС, ТП, КТП. Рабочая температура от - 40 до + 40 ° С. Величина обхвата талии от 840 до 1500 мм. Расширение пояса в области спины, уширенный кушак. Статистическая разрывная нагрузка пояса не менее 1000 кг/с. Пояс должен комплектоваться канатным стропом с двумя карабинами (один маленький карабин, второй большой карабин), желательно строп с амортизатором, (энергопоглощающее устройство), уменьшающим воздействие динамического усилия (рывка) на тело человека при падении с высоты ГОСТ Р 12.4.184-95. Строп из капронового каната длиной 1410 + -50 мм. Диаметр капронового каната должен быть -15-17 мм. Карабин пояса должен закрываться на замок и иметь стопор. Кольца (2 шт) для закрепления страховочного каната расположены с двух сторон по бокам пояса. <u>До первой поставки необходимо обязательное согласование со Службой ОТ,ТБ и Э АО «ОЭСК» образца поставляемой продукции.</u>



РЕСПИРАТОР ЛЕПЕСТОК (ном № 528102113)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Предназначен для защиты органов дыхания от воздействия вредных аэрозолей в виде пыли, дыма, тумана. ГОСТ 12.4.028-76, ГОСТ 12.4.041-89

РЕСПИРАТОР У2К (ном № 528102115)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Респиратор У 2К Предназначен для защиты органов дыхания от воздействия вредных аэрозолей в виде пыли от различных дустов и порошкообразных удобрений, не выделяющих токсичные газы. ГОСТ 12.4.041-89


СТЕКЛО НА ЩИТОК СВАРЩИКА (ном № 528102116)

Техническая характеристика
Стекло на щиток сварщика размер 102*52

ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ (ном № 528102118)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Перчатки защитные, химически стойкие неопреновые для защиты от кислот и щелочей до 99 %. ГОСТ Р 51121-97 Длина 330 мм. (размер 10 - 50% количества, размер 11 - 50% количества)

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ (НАБРОС НА ПРОВОДА) 10 кВ (Ном № 528102122)

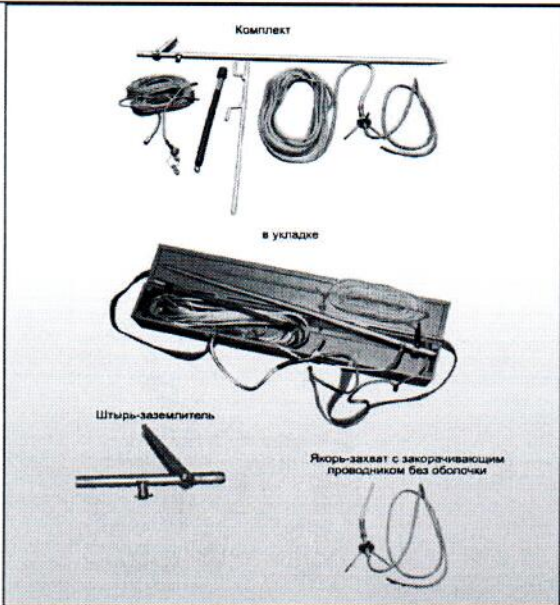Внешний вид	Техническая характеристика
	Переносные заземления 10кВ (набросы) предназначены для экстренного отключения воздушных линий электропередач до 10 кВ посредством наброса на провода ВЛ гибкого неизолированного проводника и закорачивания между собой всех фазных проводов и заземляющего спуска, соединенного с землей. Используется в аварийной ситуации, угрожающей жизни персонала работающего на участке воздушной линии 0,4 – 10 кВ (включительно). Заземление представляет собой конструкцию состоящую из: - метательного приспособления в виде гранаты; - изолирующего фала; - сменного медного гибкого проводника, без оболочки; - фиксирующего якоря-захвата, обеспечивающего надежное соединение проводов ВЛ в пучок и их удержание в момент прохождения тока КЗ; - медного гибкого спуска в полимерной оболочке, соединенного с заземлителем; - якоря для фиксации свободного конца изолирующего фала; - временного штыря - заземлителя. Конструкция заземления должна отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и «Правил применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках»



	Основные параметры заземления: Напряжение электроустановки – 0,4-10 кВ Максимально допустимый ток КЗ, в течение 0,5 с – 10 кА Сечение закорачивающего и заземляющего провода – 25 мм² Длина заземляющего провода - 15 м Длина закорачивающего провода – 1,7 м Диаметр изолирующего фала - 5 мм Длина изолирующего фала, не менее – 20 м Длина штыря-заземлителя, не менее – 1 м Диаметр штыря-заземлителя, не менее – 20 мм Допустимый диапазон рабочих температур от –40 до +45° С.
--	--


КАСКА ЗАЩИТНАЯ С ВАТНЫМ ПОДШЛЕМН. (ном № 528102129)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Ударопрочный полиэтиленовый корпус, козырек, подбородочный ремень, конструкция предусматривает применение дополнительных СИЗ - наушников и щитков. Защита от напряжения до 2000 В. ГОСТ Р 12.4.207-99. Цвет оранжевый - 70 %, белый – 30 %. Масса не более 450 гр. Температурный режим: от – 40 до + 50° С. Каска комплектуется ватным подшлемником для работы в холодное время.

ПЕРЧАТКИ ОБРЕЗИНЕННЫЕ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ (ном № 528102140)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Перчатки обрезиненные маслобензостойкие вязанные с полиуретановым покрытием, для защиты от механических воздействий ГОСТ 12.4.010.75 ТУ 1-49281003-99 (размер 10 - 50% количества, размер 11 - 50% количества)

СИГНАЛИЗАТОР СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ (ном № 528102142)

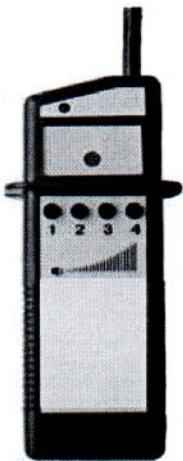Внешний вид	Техническая характеристика
	Проверка правильности фазировки бытовых электросчетчиков без снятия пломбы и защитной крышки; Обнаружения скрытой проводки. Сигнализатор обеспечивает проверку наличия напряжения в цепях переменного тока номинальным напряжением 0,38 кВ промышленной частоты без электрического контакта с проводником. Имеет четыре диапазона чувствительности к электрическому полю, создаваемому проводником. Сигнализатор издает световой и звуковой сигналы при помещении антенны сигнализатора на расстоянии от проводника: Диапазон чувствительности (расстояние от зонда до проводника) «1» от 0 до (10±5) мм «2» от 0 до (100±50) мм «3» от 0 до (300±150) мм «4» от 0 до (700±350) мм Сигнализатор имеет режим самоконтроля, заключающийся в том, что при нажатии на кнопку любого диапазона сигнализатор издает короткий звуковой и световой сигналы. Сила тока, потребляемого сигнализатором от источника питания не более 10 мА. Габаритные размеры сигнализатора — не более 210 мм х 80 мм х 45 мм. Масса сигнализатора — не более 0,25 кг Срок службы сигнализатора — не менее 10 лет Все электроизмерительные приборы должны отвечать требованиям ГОСТ 20493-2001 и инструкции по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках до 1000 В.




РЕСПИРАТОР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ С КЛАПАНОМ ДО 4ПДК (ном № 528102153)


Техническая характеристика

Носовой электретенный фильтр обеспечивает наилучшие фильтрующие свойства при минимальном сопротивлении дыханию. Уникальная 3-панельная форма респиратора. Клапан выдоха предотвращает перегрев и скапливание влаги. По цвету резинок легко определяется степень защиты. Носовой зажим обеспечивает плотное прилегание верхней части респиратора.


РЕСПИРАТОР МНОГОСЛОЙНЫЙ С КЛАПАНОМ (ном № 528102154)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Предназначен для защиты органов дыхания от крупной неядовитой пыли при зачистных, шлифовальных и малярных работах. Используется также для исключения воздействия дыхания человека на функционирование высокоточных приборов и оборудования. Оснащена легко изгибаемой на переносице пластиной и эластичной резинкой.

КОГТИ МОНТЕРСКИЕ КМ-1 (ном № 528104100)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Когти монтерские предназначены для работы на деревянных с железобетонными приставками опорах ЛЭП, комплектуются ремнями крепежными (из натуральной кожи) ТУ 34 09.10147-88, , длина ремня для охвата ноги не менее – 520 мм. Должны эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от - 40 до + 40° С. Параметры когтей: ширина подножки – 115 мм, диаметр опор - 180-245 мм раствор когтя – 245+-10 мм, подъем - 140+-5 мм масса без ремней не более – 3,1 кг

КОГТИ МОНТЕРСКИЕ КМ-2 (ном № 528104101)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Когти монтерские предназначены для работы на деревянных с железобетонными приставками опорах ЛЭП, комплектуются ремнями крепежными (из натуральной кожи) ТУ 34 09.10147-88, длина ремня для охвата ноги не менее – 520 мм. Должны эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от - 40 до + 40 °С. Параметры когтей: ширина подножки – 115 мм, диаметр опор - 220-315 мм раствор когтя – 315+-10 мм, подъем - 170+-5 мм масса без ремней не более – 3,5 кг

ШИПЫ НА КОГТИ (ном № 528104102)

Техническая характеристика
Шипы должны быть выполнены в соответствии с ТУ. Комплект должен состоять из – 8 маленьких, 2 больших шипов.



РЕМЕНЬ ДЛЯ КОГТЕЙ (ном № 528104103)

Техническая характеристика	
Ремни для когтей должны быть выполнены в соответствии с ТУ, из натуральной кожи, прошиты двойными капроновыми нитками, отверстия для язычка должны иметь металлическую втулку, длина ремня для охвата ноги не менее – 520 мм.	

ЛАЗЫ МОНТЕРСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛУ (ном № 528105101)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Особенности модели: Ширина подножки – 115 мм Длина подножки – 230 мм Высота лаза – 140 мм Длина лаза – 490 мм Раствор лаза, с учетом регулировки – 245 мм; 280 мм. Регулировка растворов лазов осуществляется перестановкой скобы. Силовая крюкообразная деталь изготавливается из стали Ст3сп, круг ф18мм, имеет подвижную траверсу, изготовленную из стали Ст3, толщиной 5мм методом гибки. Шипы оснащены твёрдым сплавом ВК8. Подножки изготавливаются путём сварки штампованных деталей из стали ст3 Когти оснащены двумя видами шипов: - плоский шип на подножке изготовлен из круга ф16мм сталь 45, имеет пластину твердого сплава ВК8 №02651 прямоугольного сечения - круглый шип на траверсе изготовлен из шестигранника S12 сталь 45, имеет пластину твердого сплава ВК8 №34090 круглого сечения.. Комплектуются ремнями из натуральной кожи, длина ремня для охвата ноги не менее – 520 мм. Масса лазов без ремней – не более 3,6 кг Предназначение: для подъема на железобетонные опоры трапециидального сечения воздушных линий электропередач типа СВ110-1а; СВ 95-1а(2а); СВ105-36; СВ105-5 ТУ 34-09-10147М-08

ВАЛЕНКИ ОБРЕЗИНЕННЫЕ (ном.№ 528110102)


Внешний вид	Техническая характеристика
	Валенки на литой резиновой подошве из грубой шерсти для защиты от пониженных температур и контакта с мокрой поверхностью при работах на открытом воздухе в холодное время года. Прессовый метод крепления подошвы. Текстура материала должна быть плотной, устойчивой к намоканию и истиранию. Валенки должны жестко держать стандартную форму, не садиться по размерам при намокании, не допускается деформация внешнего вида и истончение по толщине стенки валенок. Материал - 100% грубая шерсть. Цвет: серый, чёрный Сорт 1 Ворс снят ГОСТ 18724-88 Размерный ряд :- при заключении договора. <u>До первой поставки необходимо обязательное согласование со Службой ОТ,ТБ и Э АО «ОЭСК» образца поставляемой продукции.</u>

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ (ном № 528110103)

Техническая характеристика
Жилет-накидка с боковой застёжкой на хлястики с карабинами. Материал-трикотажное полотно, полиэфир -100%, цвет-флуоресцентный оранжевый. Окантован тесьмой. ГОСТ 12.4.219-99 (2 класс) Размерный ряд: - при заключении договора.



КОСТЮМ МАСЛОСТОЙКИЙ (ном № 528110107)

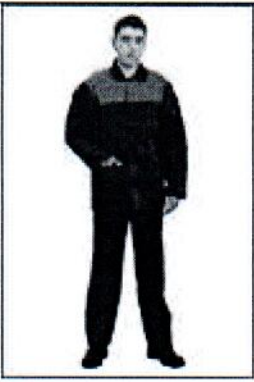Внешний вид	Техническая характеристика
	Костюм изготавливается из смесовых тканей с масло-водо-отталкивающей пропиткой, обладает антистатическими свойствами. Костюм выпускается в виде куртки с пристегивающимся капюшоном и брюк. Куртка снабжена усилительными накладками на рукавах и полочках из ткани верха, застежка потайная на пуговицах, брюки имеют усилительные накладки в области колен. Цвет темно-синий. Размерный ряд:- при заключении договора. <u>До первой поставки необходимо обязательное согласование со Службой ОТ,ТБ и Э АО «ОЭСК» образца поставляемой продукции.</u>

КОСТЮМ СВАРЩИКА (ном № 528110108)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Состоит из куртки и брюк для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла. Стойкость брезента к прожиганию - 50 секунд. ГОСТ 12.4.045-87. <u>Куртка</u> с центральной потайной застежкой и потайными карманами в боковых швах. Накладки из кожевенного спилка: - полностью на всей передней части куртки и кокетки; - на передних частях рукавов куртки. Под рукавами, на спинке под кокеткой вентиляционные отверстия. <u>Брюки</u> - передняя часть брюк с накладками из кожевенного спилка. Брюки с откидывающейся передней частью и придаточным поясом на задних половинках. Все детали костюма под накладками из спилка, за исключением передних половинок брюк, изготовлены из бязи. Защитные элементы: внутренние манжеты. Материалы, используемые при пошиве защитной огнеупорной сварочной одежды: - спилкок кожевенный, толщина спилка 0,9 - 1,1 мм; - ткань брезент с огнеупорной пропиткой, плотность 550 г/м²; - бязь х/б. Размерный ряд :- при заключении договора. <u>До первой поставки необходимо обязательное согласование со Службой ОТ,ТБ и Э АО «ОЭСК» образца поставляемой продукции.</u>



КОСТЮМ Х/Б ЛЕТНИЙ (ном № 528110109)

Обязательные требования к материалу:

Материал хлопок 100% с маслосодоотталкивающей пропиткой.

Плотность ткани – не менее 240 г/м²

Нитка армированная х\б - 44ЛХ-1

Цвет: темно-серый, с бордовой и чёрной отделкой

Окраска устойчивая к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению

Отсутствие на костюме металлических пуговиц, замков.

Костюм состоит из куртки и брюк.

КУРТКА – серого цвета, 100% хлопок из ткани с маслосодоотталкивающей пропиткой, с центральной застежкой на пуговицах, ветрозащитным клапаном; нагрудными карманами с клапанами, боковыми карманами с клапанами, карман на левом рукаве с клапаном. Кокетки полочек спинки, плечи, верхнее предплечье рукава выполнены из ткани бордового цвета. Воротник-стойка, рукав втачной, с усиленными накладками на локтях (чёрного цвета), по низу рукава манжет на пуговице. Световозвращающие полосы снизу полочки кокетки на спине, на клапанах нагрудных карманов, по низу рукава – две штуки. Прострочка деталей выполняется бордовыми нитками.

БРЮКИ на поясе с прорезными карманами и накладными карманами с клапанами. Цвет- серый с бордовыми нашивками на боковых карманах, с усиленными накладками на коленях. Соединение деталей изделия выполнены в соответствии с требованиями настоящих стандартов ГОСТ 29122-91 промышленной технологии поузловой обработки для спецодежды. Ткань 100% хлопок с маслосодоотталкивающей пропиткой. Две светоотражающие ленты шириной 2,5 см настрачиваются на брючины снизу.

Накладные детали настрачиваются двумя строчками. Ширинка на пуговицах.

УСАДКА МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОСЛЕ СТИРОК НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ - 3 %, и не подвергаться интенсивному изменению цвета (линять). Заказчик оставляет за собой право стирки одного комплекта спецодежды из каждой поставленной партии.

Логотип: (см. ниже) - выполнен методом сублимации.

НАДПИСЬ (см. ниже) – корпоративный знак и название организации методом сублимации.

Эскиз спецодежды: (см. ниже).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Спецодежда должна соответствовать нормативным документам: ГОСТ 27575-87 «Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий». Технические требования, иметь гарантийный срок эксплуатации от завода изготовителя не менее 12 месяцев от даты поставки. Отсутствие на куртке металлических пуговиц, замков. Ткань устойчивая к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению окраса.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

Каждый комплект в обязательном порядке должен иметь следующую маркировку:

- вшивная тканая этикетка, вшитая во внутренний боковой шов с указанием состава ткани, наименование и адрес завода – изготовителя, даты изготовления и символы по уходу за данной спецодеждой;
- вшивная тканая этикетка, вшитая в горловину с указанием роста и размера изделия;
- бумажная навесная этикетка завода изготовителя с указанием логотипа или названия завода-изготовителя модели, адреса завода – изготовителя, размера и роста.

Наличие индивидуальной упаковки.

С первой поставкой товара обязательное предоставление сертификатов (деклараций) качества на все составляющие детали модели (нити, ткани, пуговицы).

Необходимо обязательное предоставление техническим экспертам СОТ,ТБиЭ АО «ОЭСК» образцов модели, а также образцов ткани с документами, подтверждающими соответствие ткани ГОСТУ для изготовления специализированной одежды, до времени вскрытия тендерной заявки по адресу г. Усть-Каменогорск, ул.Бажова 10 каб. 105.

До первой поставки необходимо обязательное согласование со Службой ОТ,ТБиЭ АО «ОЭСК» образца поставляемой продукции.

Потенциальный поставщик на предоставленных образцах крепит картонную, навесную бирку с указанием наименования поставщика и наименования лота и заверяет бирку подписью первого руководителя и печатью.

Потенциальный поставщик обязан в течение 45 календарных дней, с момента подведения итогов тендера, забрать предоставленный образец, за исключением победителя тендера, с целью сопоставления его образца с партией поставки.

Победитель тендера обязан забрать образец в течение 45 календарных дней с момента последней поставки, либо включить его в объём поставки. По истечению указанных сроков АО «ОЭСК» снимает с себя ответственность за сохранность предоставленных образцов.

Размерный ряд: - при заключении договора



ЛОГОТИП

Размещение: левый верхний карман куртки.

Метод нанесения: сублимация, на прошитом белом фоне.

Цвет: корпоративные цвета (комбинированный элемент из треугольников – рубинового и оранжевого цвета, надпись БЭСК – чёрного цвета, БІРІККЕН ЭНЕРГОСЕРВИСТІК КОМПАНИЯСЫ – чёрного цвета).

Размеры: ширина – 88 мм, высота – 25 мм



НАДПИСЬ

Размещение: верхняя часть спины.

Метод нанесения: сублимация, на прошитом белом фоне.

Цвет: корпоративные цвета (комбинированный элемент из треугольников – рубинового и оранжевого цвета, надпись ОЭСК – чёрного цвета, ОБЪЕДИНЁННАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ – чёрного цвета).

Размеры: ширина – 23 см, высота – 6,3 см



ПЕРЧАТКИ Х/Б ТРИКОТАЖНЫЕ (ном № 528110112)

Внешний вид	Техническая характеристика
	ГОСТ 12.4.246-2008. Трикотажные перчатки кругловязанные с защитным точечным напылением на наладоннике, в самых нагруженных местах - на подушечках пальцев - заливка сплошным слоем. Перчатки с эластичной широкой резинкой. Перчатки предназначены для защиты рук от истирания и механических повреждений, обеспечивают повышенную защиту рук от соприкосновения с горячими предметами. Материал: хлопчатобумажная пряжа 5-ти нитка. Класс вязки - 10. Материал покрытия: ПВХ. Вес 52 – 65 гр. (размер 10 -50% количества, размер 11 -50% количества) <u>До первой поставки необходимо обязательное согласование со Службой ОТ,ТБ и Э АО «ОЭСК» образца поставляемой продукции.</u>

ПЛАЩ ПРОРЕЗИНЕННЫЙ (ном № 528110113)

Техническая характеристика
Плащ непромокаемый для защиты от воды, с двубортной застежкой на пуговицах, боковыми накладными карманами с клапанами и отстегивающимся капюшоном. материал-полиэфир-100%, двухстороннее ПВХ покрытие. Цвет темно-серый или темно-зеленый. Размерный ряд: - при заключении договора.

САПОГИ КИРЗОВЫЕ (ном № 528110116)

Внешний вид	Техническая характеристика
	На маслобензостойкой подошве, передний и задний наружный ремень из яловой юфти толщиной 2,2 –3,0 мм, основная стелька и задник из жёсткой натуральной кожи, крепление подошвы – литая, без применения гвоздей. Голенища (регулируемые стягивающимся ремешком) из кирзы на основе хлопчатобумажной ткани, вкладная стелька из натуральной кожи. Высота голенища не менее 30 см. ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ 5394-89 Размерный ряд:- при заключении договора. <u>До первой поставки необходимо обязательное согласование со Службой ОТ,ТБ и Э АО «ОЭСК» образца поставляемой продукции.</u>

САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ МУЖСКИЕ(ном № 528110118)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Сапоги резиновые предназначены для защиты от воды в весенне-осенний период. Верх сапога выполнен из гладкой не лакированной резины. Цвет черный. Сапоги утеплены съёмным меховым чулком. Температурный диапазон от -10 до +30° С Материал: ПВХ, рифленая подошва, препятствующая скольжению. Высота голенища не менее 35см. ГОСТ 5375-79 Размерный ряд :- при заключении договора. <u>До первой поставки необходимо обязательное согласование со Службой ОТ,ТБ и Э АО «ОЭСК» образца поставляемой продукции.</u>



БОТИНКИ ЮФТЕВЫЕ (ном № 528110120)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Верх обуви из натуральной яловой юфти, толщиной 2,2-3,0 мм из шкуры крупного рогатого скота. Подошва маслбензостойкая, метод крепления подошвы – литой, без применения гвоздей. Укреплённый подносок Высокий берц (не менее 22 см). Внутренний мягкий кант. Основная стелька из жесткой натуральной кожи, вкладная стелька из натуральной кожи. Подкладка – текстильный материал. Цвет обуви – чёрный. Укреплённый внешний полиуретановый задник. Система шнуровки жестко фиксирует голеностоп. ГОСТ 5394-89; ГОСТ 12.4.137.-2001 Размерный ряд:- при заключении договора.

Необходимо обязательное предоставление техническим экспертам СОТ,ТБиЭ АО «ОЭСК» образцов модели, а также образцов юфти с документами, подтверждающими соответствие юфти яловой ГОСТУ для изготовления специализированной обуви, до времени вскрытия тендерной заявки по адресу г. Усть-Каменогорск, ул.Бажова 10 каб. 105.

Потенциальный поставщик на предоставленных образцах крепит картонную, навесную бирку с указанием наименования поставщика и наименование лота и заверяет бирку подписью первого руководителя и печатью.

До первой поставки необходимо обязательное согласование со Службой ОТ,ТБ и Э АО «ОЭСК» образца поставляемой продукции.

Потенциальный поставщик обязан в течение 45 календарных дней, с момента подведения итогов тендера, забрать предоставленный образец, за исключением победителя тендера с целью сопоставления его образца с партией поставки. Победитель тендера обязан забрать образец в течение 45 календарных дней с момента последней поставки либо включить его в объём поставки. По истечению указанных сроков АО «ВК РЭК» снимает с себя ответственность за сохранность предоставленных образцов.

КОСТЮМ УТЕПЛЁННЫЙ (ЗИМНИЙ) (ном № 528110139)

Костюм утеплённый состоит из куртки и брюк для защиты от холода и производственных загрязнений для рабочих профессий, современного покроя, правильной посадки. Эргономика и крой комплекта, согласно ГОСТ 12.4.218-2002 «Одежда специальная. Общие технические требования». Одежда должна обеспечивать максимально возможную степень комфорта, простое и правильное ее надевание, удобство пользования изделием и отдельными его элементами за счет функционального и эргономичного расположения деталей и узлов, согласующуюся с обеспечением соответствующей защиты. При изготовлении спецодежды необходимо соблюдать симметричность право- и левосторонних деталей изделия, соответствие расположения парных элементов. Конструкция одежды должна обеспечивать максимальное удобство при её использовании с учетом возможных движений и поз, принимаемых потребителем в процессе работы. Одежда должна быть настолько легкой, насколько это возможно, без ущерба прочности и эффективности конструкции. Должна соблюдаться соразмерность изделий комплекта, исключая утолщение в области горловины, проймы, вверху шагового шва. Базовые измерения готовых костюмов должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.236-2011 «ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ».

Куртка утеплённая комбинированная - ткань 100% хлопок с маслводоотталкивающей пропиткой из ткани 2-х цветов (серого и бордового). Из материала бордового цвета выполнены кокетки полочек, спинки и груди. Куртка – прямого силуэта, с центральной застежкой на пуговицах, с ветрозащитным клапаном, подкладка отстегивающаяся, внизу на рукавах – манжеты трикотажные (напульсники), подкладка - крепится к куртке пуговицами. Куртка регулируется по талии. На куртке два накладных боковых кармана с клапанами на липучках, два нагрудных прорезных



кармана, карман на правом рукаве с клапаном. Съёмный воротник из искусственного меха, чёрного цвета. Рукава регулируются пуговицами. Рукава с усиленными накладками на локтях. Капюшон съёмный, крепится пуговицами. Объём капюшона регулируется шнуром. Световозвращающие полосы снизу полочки кокетки на спине и груди, шириной 5 см.

Ткань: плотная диагональ, 100% х/б, плотность не менее 260 г/м², с маслородоотталкивающей пропиткой.

Подкладка: – утеплитель из швейной ваты в два слоя или прошитого х/б ватина в два слоя, простроченного между строчками 5 см. нитка 30-40 размера. Подкладка пристегивается к куртке на пуговицах.

Цвет куртки: Серый. Кокетки полочек груди и спинки, середина капюшона из ткани бордового цвета. Куртка утеплённая изготавливается для III климатического пояса. ГОСТ Р 12.4.236-2011.

Брюки – (полукомбинезон) с притачным, расширенным поясом (на 2-х пуговицах) с шестью шлевками (не менее 5 сантиметров) для продевания ремня, скрытый гультфик на 3-х пуговицах. Два боковых накладных кармана, два боковых накладных кармана на передней части бедер (размер карманов 15см x 20см) с клапанами на липучках, наколенники. К поясу брюк на пуговицах крепятся регулируемые лямки (помочи). Утепляющая подкладка отстегивающаяся, крепится к брюкам пуговицами. Брюки и детали брюк прострочены двойной отделочной строчкой. Нитка х/б (44 АХ), армированная. Ткань 100% хлопок с маслородоотталкивающей пропиткой. Светоотражающая лента шириной 5 см настрачивается на брючины снизу.

Ткань: плотная диагональ, 100% х/б, плотность не менее 260 г/м² с маслородоотталкивающей пропиткой.

Утеплитель: утеплитель из швейной ваты в два слоя или прошитого х/б ватина в два слоя, простроченного между строчками 5 см, нитка 30-40 размера. Утеплитель (подкладка) пристегивается к брюкам на пуговицах.

Цвет: Серый, на боковых накладных карманах - бордовые вставки. Брюки изготовлены для III климатического пояса. ГОСТ Р 12.4.236-2011.

Нитки: армированные 45ЛЛ, 44ЛХ. Во всех узлах, необходимых по технологии швейного производства, закрепки на специальном оборудовании.

Стежки, строчки и швы усилены в местах интенсивного истирания и должны соответствовать ГОСТ 29122-91. Машинные строчки должны быть выполнены ровно, без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток. Не должно быть торчащих, оборванных ниток. Прорубание ткани иглой не допускается. Все детали отстрочены вдоль швов на расстоянии 0,8см.

УСАДКА МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОСЛЕ СТИРОК НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ – 3%, и не подвергаться интенсивному изменению цвета (линять). Заказчик оставляет за собой право стирки одного комплекта спецодежды из каждой поставленной партии.

Логотип и надпись: (см.ниже), выполнены методом сублимации на белом фоне. Расположение:

ЛОГОТИП - с изображением корпоративного знака на кокетке куртки слева (над светоотражающей полосой), размером ширина- 88,00мм, высота - 25,00мм. На правом рукаве бокового кармана – размером ширина 88,00мм; высота 25,00мм.

НАДПИСЬ – (см. ниже) – корпоративный знак и название организации методом сублимации.

Эскиз спецодежды: (см.ниже).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Спецодежда должна соответствовать нормативным документам: ГОСТ Р 12.4.236-2011 «ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствие на куртке металлических пуговиц, замков. Ткань устойчивая к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению окраса.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

Каждый комплект в обязательном порядке должен иметь следующую маркировку:

– вшивная тканая этикетка, вшитая во внутренний боковой шов с указанием состава ткани, наименование и адрес завода – изготовителя, даты изготовления и символы по уходу за данной спецодеждой; - вшивная тканая этикетка, вшитая в горловину с указанием роста и размера изделия; - бумажная навесная этикетка завода изготовителя с указанием логотипа или названия завода-изготовителя модели, адреса завода – изготовителя, размера и роста.

Наличие индивидуальной упаковки.

На этапе тендера обязательное предоставление сертификатов (деклараций) качества на все составляющие детали модели (нити, ткани, пуговицы).

Необходимо обязательное предоставление техническим экспертам СОТ,ТБнЭ АО «ОЭСК» образцов модели, а также образцов ткани с документами, подтверждающими соответствие ткани ГОСТУ для изготовления

специализированной одежды, до времени вскрытия тендерной заявки по адресу г. Усть-Каменогорск, ул.Бажова 10 каб. 105.

Требования к образцу:

- образец должен иметь навесную бирку с указанием наименования поставщика, наименование лота, быть заверенной подписью первого руководителя и печатью организации. Крепление навесной бирки к образцу должно представлять собой единое целое (без узлов и наращивания) и быть опломбировано пломбой, устойчивой к повышенным и пониженным температурам, механическому воздействию;
- образец предоставляется отдельно на каждый лот;
- место предоставления образца г. Усть-Каменогорск, ул.Бажова 10 каб. 105;

До первой поставки необходимо обязательное согласование со Службой ОТ,ТБиЭ АО «ОЭСК» образца поставляемой продукции.

Потенциальный поставщик обязан в течение 45 календарных дней, с момента подведения итогов тендера, забрать предоставленный образец, за исключением победителя тендера, с целью сопоставления его образца с партией поставки. Победитель тендера обязан забрать образец в течение 45 календарных дней с момента последней поставки, либо включить его в объем поставки. По истечению указанных сроков АО «ОЭСК» снимает с себя ответственность за сохранность предоставленных образцов.

Размерный ряд: - при заключении договора.



ЛОГОТИП

Размещение: на кокетке куртки слева (над светоотражающей полосой). На правом рукаве бокового кармана.

Метод нанесения: сублимация, на прошитом белом фоне.

Цвет: корпоративные цвета (комбинированный элемент из треугольников – рубинового и оранжевого цвета, надпись БЭСК – чёрного цвета, БІРІККЕН ЭНЕРГОСЕРВИСТІК КОМПАНИЯСЫ – чёрного цвета).

Размеры: ширина – 88 мм, высота – 25,00 мм



НАДПИСЬ

Размещение: верхняя часть спины.

Метод нанесения: сублимация, на прошитом белом фоне.

Цвет: корпоративные цвета (комбинированный элемент из треугольников – рубинового и оранжевого цвета, надпись ОЭСК – чёрного цвета, ОБЪЕДИНЁННАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ – чёрного цвета).

Размеры: ширина – 23 см, высота – 6,3 см

КОСТЮМ РАБОЧИЙ (СМЕСОВАЯ ТКАНЬ) (ном № 528110147)

Обязательные требования к материалу:

Плотность ткани - не менее 240 г/м²

Цвет - серый с бордовой и чёрной отделкой.

Окраска устойчивая к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению

Отсутствие на костюме металлических пуговиц, замков.

Костюм состоит из куртки и брюк.

КУРТКА: - хлопок не менее 30%, полиэфир не более 70%, антистатическая нить, с маслостойкой пропиткой, с центральной застежкой на пуговицах, ветрозащитный клапан, нагрудными и боковыми карманами с клапанами. Кокетки полочек спинки, плечи, верхнее предплечье рукава выполнены из ткани бордового цвета. Воротник-стойка, рукав втачной, с усиленными накладками на локтях (чёрного цвета), вентиляционные отверстия с сеткой, по низу рукава манжет на пуговице. Световозвращающие полосы снизу полочки кокетки на спине, на клапанах карманов, по низу рукава – две штуки. Прострочка деталей выполняется бордовыми нитками.

БРЮКИ на поясе с прорезными карманами и накладными карманами с клапанами. Цвет-серый, с усиленными накладками на коленях. Соединение деталей изделия выполнены в соответствии с требованиями настоящих стандартов ГОСТ 29122-91 промышленной технологии поузловой обработки для спецодежды. Ткань хлопок не менее 30%, полиэфир не более 70%, антистатическая нить, с маслостойкой пропиткой. Две светоотражающие ленты шириной 2,5 см настрачиваются на брючины снизу.

Накладные детали настрачиваются двумя строчками. Ширинка на пуговицах.

УСАДКА МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОСЛЕ СТИРОК НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ - 3 %, и не подвергаться интенсивному изменению цвета (линять). **Заказчик оставляет за собой право стирки одного комплекта спецодежды из каждой поставленной партии.**

Логотип: (см. ниже) - выполнен методом сублимации.

НАДПИСЬ (см. ниже) – корпоративный знак и название организации методом сублимации.

Эскиз спецодежды: (см. ниже).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Спецодежда должна соответствовать нормативным документам: ГОСТ 27575-87 «Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий». Технические требования, иметь гарантийный срок эксплуатации от завода изготовителя не менее 12 месяцев от даты поставки. Отсутствие на куртке металлических пуговиц, замков. Ткань устойчивая к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению окраса.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

Каждый комплект в обязательном порядке должен иметь следующую маркировку:

- вшивная тканая этикетка, вшитая во внутренний боковой шов с указанием состава ткани, наименование и адрес завода – изготовителя, даты изготовления и символы по уходу за данной спецодеждой; - вшивная тканая этикетка, вшитая в горловину с указанием роста и размера изделия; - бумажная навесная этикетка завода изготовителя с указанием логотипа или названия завода-изготовителя модели, адреса завода – изготовителя, размера и роста.

Наличие индивидуальной упаковки.

Необходимо обязательное предоставление техническим экспертам СОТ,ТБ и Э АО «ОЭСК» образцов модели, а также образцов ткани с документами, подтверждающими соответствие ткани ГОСТУ для изготовления специализированной одежды, до времени вскрытия тендерной заявки по адресу г. Усть-Каменогорск, ул.Бажова 10 каб. 105.

До первой поставки необходимо обязательное согласование со Службой ОТ,ТБ и Э АО «ОЭСК» образца поставляемой продукции.

Размерный ряд: - при заключении договора.





ЛОГОТИП

Размещение: левый верхний карман куртки.

Метод нанесения: сублимация, на прошитом белом фоне.

Цвет: корпоративные цвета (комбинированный элемент из треугольников – рубинового и оранжевого цвета, надпись БЭСК – чёрного цвета, БІРІККЕН ЭНЕРГОСЕРВИСТІК КОМПАНИЯСЫ – чёрного цвета).

Размеры: ширина – 88,00 мм, высота – 25,00 мм



НАДПИСЬ

Размещение: верхняя часть спины.

Метод нанесения: сублимация, на прошитом белом фоне.

Цвет: корпоративные цвета (комбинированный элемент из треугольников – рубинового и оранжевого цвета, надпись ОЭСК – чёрного цвета, ОБЪЕДИНЁННАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ – чёрного цвета).

Размеры: ширина – 23 см, высота – 6,3 см



КОМБИНЕЗОН ДЛЯ ПОКРАСОЧНЫХ РАБОТ ОДНОРАЗОВЫЙ (ном № 528110150)

Техническая характеристика

Одноразовый костюм из материала спанбонд, предназначенный для работы в местах, где присутствует большое количество пыли и грязи, и других нетоксичных загрязнений.

-Прочные и надёжные швы; пришитая молния; высокая воздухопроницаемость материала.

Области применения:

-Малярные работы; клининг; пищевая промышленность; любые работы в загрязнённых условиях ГОСТ 12.4.100-80 п.2 Размерный ряд: - при заключении договора.

КОСТЮМ МУЖСКОЙ С УТЕПЛЕНИЕМ ИЗ ПОЛИЭСТЕРОВЫХ ВОЛОКОН
(ном № 528110152)

Техническая характеристика

Предназначен для использования в условиях экстремально низких температур и плохой видимости. Состоит из куртки с капюшоном и полукомбинезона. Капюшон отстёгивается, воротник отделан изнутри флисом. Низ куртки, рукава и капюшон - с регуляторами. Ветрозащитная юбка и трикотажные манжеты защищают от проникновения холода под куртку. Световозвращающие материалы скотчлайт. Полукомбинезон с центральной застёжкой-молнией, бретелями на карабинах, отстегивающейся средней частью задних половинок брюк. Вместительные карманы на куртке и полукомбинезоне защищены клапанами. Нагрудные карманы - на молниях. Фурнитура УКК. ТУ 8572-001-52680274-2001 тип Б, EN 342.3 Ткань верха: "Оксфорд", полиэфир-100%, ПУ покрытие, тефлон. Утеплитель: Тинсулейт, 100г/м², 3 слоя, Цвет – темно синий.
 Размерный ряд :- при заключении договора.

ШАПКА УТЕПЛЁННАЯ (ном № 528110154)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Шапка, утеплённая зимняя - шапка-ушанка с козырьком. Материал - 100% полиэфир с водоотталкивающей пропиткой. Подкладка - флис, отвороты из искусственного меха. Утеплитель - синтепон плотностью 100 г/м². Цвет - чёрный - 50%, тёмно-серый - 50%. Обхват головы регулируется эластичным шнуром с фиксатором. Застёжка на завязках. <u>До первой поставки необходимо обязательное согласование со Службой ОТ,ТБ и Э АО «ОЭСК» образца поставляемой продукции.</u>
Размерный ряд: - при заключении договора	

БЕЛЬЁ НАТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЁННОЕ (ном № 528110156)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Бельё нательное утеплённое - Бельё нательное с начёсом. Высокие гигиенические свойства. Материал трикотаж 100% хлопок с начёсом. Комплект состоит из фуфайки и кальсон. Манжеты на рукавах и кальсонах. Цвет – черный, тёмно-серый. <u>До первой поставки необходимо обязательное согласование со Службой ОТ,ТБ и Э АО «ОЭСК» образца поставляемой продукции.</u>
Размерный ряд: - при заключении договора	

КОСТЮМ ДЛЯ ИТР (СМЕСОВАЯ ТКАНЬ) (ном № 528110165)

Обязательные требования к материалу:

Плотность ткани - не менее 240 г/м²

Цвет - серый с бордовой отделкой.

Окраска устойчивая к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению

Отсутствие на костюме металлических пуговиц, замков.

Костюм состоит из куртки и брюк.

КУРТКА: - хлопок не менее 30%, полиэфир не более 70%, антистатическая нить, с маслостойкой водоотталкивающей пропиткой, с центральной застёжкой на пуговицах, ветрозащитный клапан, нагрудными и боковыми карманами с клапанами. Кокетки полочек спинки, плечи, верхнее предплечье рукава выполнены из ткани бордового цвета.



Воротник-стойка, рукав втачной, с усиленными накладками на локтях, вентиляционные отверстия с сеткой, по низу рукава манжет на пуговице. Световозвращающие полосы снизу полочки кокетки на спине, на клапанах карманов, по низу рукава – две штуки. Прострочка деталей выполняется бордовыми нитками.

БРЮКИ на поясе с прорезными карманами и накладными карманами с клапанами. Цвет-серый, с усиленными накладками на коленях. Соединение деталей изделия выполнены в соответствии с требованиями настоящих стандартов ГОСТ 29122-91 промышленной технологии поузловой обработки для спецодежды. Ткань хлопок не менее 30%, полиэфир не более 70%, антистатическая нить, с маслостойкой пропиткой. Две светоотражающие ленты шириной 2,5 см настрачиваются на брючины снизу.

Накладные детали настрачиваются двумя строчками. Ширинка на пуговицах.

УСАДКА МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОСЛЕ СТИРОК НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ - 3 %, и не подвергаться интенсивному изменению цвета (линять). Заказчик оставляет за собой право стирки одного комплекта спецодежды из каждой поставленной партии.

Логотип: (см. ниже) - выполнен методом сублимации.

НАДПИСЬ (см. ниже) – корпоративный знак и название организации методом сублимации.

Эскиз спецодежды: (см. ниже).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Спецодежда должна соответствовать нормативным документам: ГОСТ 27575-87 «Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий». Технические требования, иметь гарантийный срок эксплуатации от завода изготовителя не менее 12 месяцев от даты поставки. Отсутствие на куртке металлических пуговиц, замков. Ткань устойчивая к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению окраса.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

Каждый комплект в обязательном порядке должен иметь следующую маркировку:


- вшивная тканая этикетка, вшитая во внутренний боковой шов с указанием состава ткани, наименование и адрес завода – изготовителя, даты изготовления и символы по уходу за данной спецодеждой; - вшивная тканая этикетка, вшитая в горловину с указанием роста и размера изделия; - бумажная навесная этикетка завода изготовителя с указанием логотипа или названия завода-изготовителя модели, адреса завода – изготовителя, размера и роста.

Наличие индивидуальной упаковки.

Необходимо обязательное предоставление техническим экспертам СОТ,ТБ и Э АО «ОЭСК» образцов модели, а также образцов ткани с документами, подтверждающими соответствие ткани ГОСТУ для изготовления специализированной одежды, до времени вскрытия тендерной заявки по адресу г. Усть-Каменогорск, ул.Бажова 10 каб. 105.

До первой поставки необходимо обязательное согласование со Службой ОТ,ТБ и Э АО «ОЭСК» образца поставляемой продукции.

Размерный ряд:- при заключении договора.

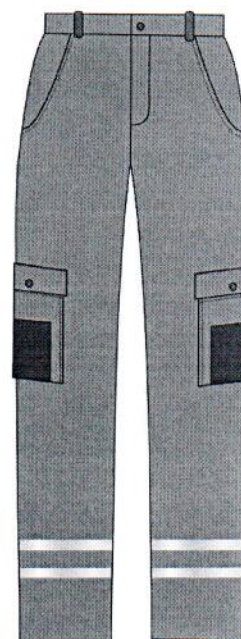

ЛОГОТИП

Размещение: левый верхний карман куртки.

Метод нанесения: сублимация, на прошитом белом фоне.

Цвет: корпоративные цвета (комбинированный элемент из треугольников – рубинового и оранжевого цвета, надпись БЭСК – чёрного цвета, БІРІККЕН ЭНЕРГОСЕРВИСТІК КОМПАНИЯСЫ – чёрного цвета).

Размеры: ширина – 88,00 мм, высота – 25,00 мм



НАДПИСЬ

Размещение: верхняя часть спины.

Метод нанесения: сублимация, на прошитом белом фоне.

Цвет: корпоративные цвета (комбинированный элемент из треугольников – рубинового и оранжевого цвета, надпись ОЭСК – чёрного цвета, ОБЪЕДИНЁННАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ – чёрного цвета).

Размеры: ширина – 23 см, высота – 6,3 см



ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ТЕСТЕР (ном № 528112100)

Техническая характеристика

Детектор предназначен для проверки наличия переменного напряжения, определения провода/гнезда с фазой и точки обрыва в проводах с переменным напряжением.



Основные технические характеристики

Поиск металлических объектов осуществляется на глубине до 2 см.

Определение переменного напряжения:

*контактным способом 70В - 250В;

*бесконтактным способом 70В - 1000В.

*Определение переменного напряжения: 250В.

*Определение полярности: 1,2В - 36В.

*Проверка целостности цепи:

-"О": 0 - 5 МОм;


-"L": 0 - 50 МОм;

-"Н": 0 - 100 МОм.

*Определение микроволнового излучения: 5мВт/см². напряжением и скрытой проводки.

Проверка осуществляется контактным и бесконтактным методом. Индикация светодиодная + звук.

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 35-110КВ (ном № 528112102)

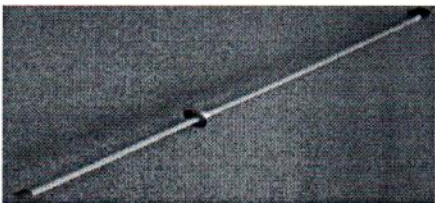Внешний вид	Техническая характеристика
	Указатель высокого напряжения на 110 кВ универсальный, предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередач и других электроустановках переменного тока 110 кВ, контактным и бесконтактным способом с комбинированной светозвуковой сигнализацией. MinU – при котором сработает индикация контактной части не более 8,75 кВ Рабочий диапазон температуры от -40 до +45°C Номинальное рабочее напряжение 110 кВ Длина указателя в собранном виде не более 1700 мм, в рабочем 2025 мм


УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 6-10КВ ДЛЯ ФАЗИРОВКИ (ном № 528112103)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Указатель высокого напряжения с трубкой для фазировки ТФ-10 и соединительным шнуром, применяется для фазировки воздушных, кабельных линий и силовых трансформаторов, а также для проверки наличия и отсутствия напряжения в электроустановках 6/10 кВ Диапазон рабочего напряжения от 2,2 до 10 кВ Чувствительность прибора соответственно: согласно – 7,6/12,7 кВ, встречно - 1,5/2,5 кВ Рабочий диапазон температуры от -40 до +45°С Номинальное рабочее напряжение 6 и 10 кВ Все указатели должны отвечать требованиям ГОСТ 20493-2001 и инструкции по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках выше 1000 В. Корпуса указателей напряжения должны быть выполнены из прочного стеклопластика, обеспечивающего надежную изоляцию и длительную эксплуатацию не менее 10 лет.

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 6-10КВ (ном № 528112104)


Внешний вид	Техническая характеристика
	Указатель высокого напряжения на 6/10 кВ универсальный, предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередач и других электроустановках переменного тока 6/10 кВ, контактным способом с комбинированной светозвуковой сигнализацией. MinU – при котором сработает индикация контактной части не более 1500В Рабочий диапазон температуры от -40 до +45° С Номинальное рабочее напряжение 6 и 10 кВ Обязательно встроенное устройство для самопроверки работоспособности указателя напряжения.

УКАЗАТЕЛЬ УНВЛ-0.4 (ном № 528112105)

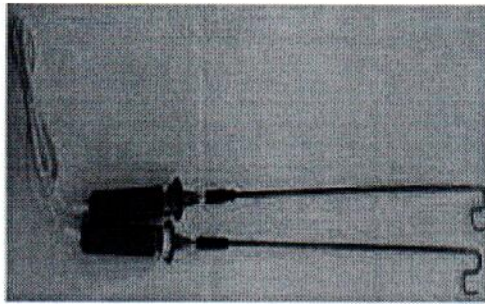Внешний вид	Техническая характеристика
	Указатель предназначен для работ на воздушных линиях электропередач, определения наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В. Специальные удлинительные щупы, в виде крючков позволяющие навешивать корпуса указателя на провода ВЛ диаметром до 20мм и с максимальной безопасностью определить отсутствие напряжения на воздушной линии. Работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактный), снабжен удлинительными насадками, длиной 500 мм, длина соединительного провода не менее 1100 мм с повышенной изоляцией, в месте ввода в корпус имеет амортизационные втулки или утолщенную изоляцию. Температура окружающей среды от -45 до +40° С. Масса около 100 г. Все электроизмерительные приборы должны отвечать требованиям ГОСТ 20493-2001 и инструкции по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках до 1000 В.



УКАЗАТЕЛЬ УННУ-40-1000 2-ПОЛ. (ном № 528112106)

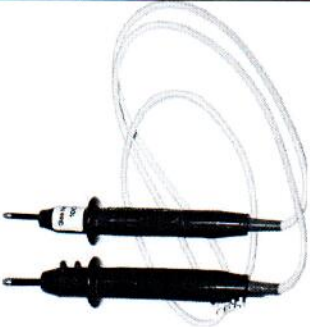Техническая характеристика														
	Назначение указателя УННУ-40-1000 2-ПОЛ: Двухполюсный указатель, выполненный в особо прочном, защищенном от пыли и влаги корпусе, предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения в электроустановках постоянного и переменного тока напряжением от 40 до 1000 В. Наличие напряжения индицируется с помощью светодиодов. Указатель позволяет определять полярность постоянного тока, при этом свечение светодиода со знаком «+» или «-» указывает на полярность данной линии. При проверке переменного напряжения светятся оба светодиода. Условия эксплуатации У1 по ГОСТ 15150-69													
	Технические характеристики указателя УННУ-40-1000: <table><tr><td>Параметр</td><td>Значения</td></tr><tr><td>Диапазон рабочего напряжения, В</td><td>40 ÷ 1000</td></tr><tr><td>Напряжение индикации, В, не более</td><td>40</td></tr><tr><td>Ток, протекающий через указатель при напряжении 1000 В, мА, не более</td><td>0,6</td></tr><tr><td>Длительность протекания тока, с, не более</td><td>10</td></tr><tr><td>Длина соединительного провода, м, не менее</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Длина неизолированной части контактов-наконечников, мм, не более</td><td>7,0</td></tr></table> Условия эксплуатации температура: от -45 до +40°С влажность при температуре 25° С, %: до 98°С.	Параметр	Значения	Диапазон рабочего напряжения, В	40 ÷ 1000	Напряжение индикации, В, не более	40	Ток, протекающий через указатель при напряжении 1000 В, мА, не более	0,6	Длительность протекания тока, с, не более	10	Длина соединительного провода, м, не менее	1,0	Длина неизолированной части контактов-наконечников, мм, не более
Параметр	Значения													
Диапазон рабочего напряжения, В	40 ÷ 1000													
Напряжение индикации, В, не более	40													
Ток, протекающий через указатель при напряжении 1000 В, мА, не более	0,6													
Длительность протекания тока, с, не более	10													
Длина соединительного провода, м, не менее	1,0													
Длина неизолированной части контактов-наконечников, мм, не более	7,0													

УКАЗАТЕЛЬ УНО 1-ПОЛ (ном № 528112107)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Указатель предназначен для определения наличия напряжения в электроустановках переменного тока при проверках схем вторичных соединений, определения фазного провода в электросчетчиках, розетках, выключателях, предохранителях и т.д. Диапазон определения напряжения от 110 до 500 В Величина емкостного тока не более 0,6 мА Индикация визуальная световая Общая длина указателя не менее 170мм. Все электроизмерительные приборы должны отвечать требованиям ГОСТ 20493-2001 и инструкции по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках до 1000 В.

УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ УКАЗАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 6-10КВ (ном № 528112114)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Предназначено для проверки в полевых условиях указателей напряжения УВН 6-10 кВ непосредственно перед их применением.

ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ С ИНДИКАТОРНОЙ ЛАМПОЧКОЙ

ДВУХПОЛЮСНЫЙ ДО 1000В (ном № 528112119)

Техническая характеристика
Указатель низкого напряжения с индикаторной лампочкой двухполюсный до 1000 В с мягким соединительным проводом, не замерзающим на морозе, указатель предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения между неизолированными токоведущими частями, а также между ними и заземленными частями в электроустановках переменного и постоянного тока и для определения фазы. УНН работает при непосредственном прикосновении к токоведущим частям (контактный). Диапазон определения напряжения от 40 до 1000 В Длина соединительного провода не менее 1100 мм с повышенной изоляцией, в месте ввода в корпус имеет амортизационные втулки или утолщенную изоляцию. Длина неизолированной части наконечников 5 мм Температура окружающей среды от -40 до +40 °С Масса около 100 г Все указатели должны отвечать требованиям ГОСТ 20493-2001 и инструкции по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках до 1000 В.



УКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ УНН-1 (ном № 528112120)

Внешний вид	Техническая характеристика															
	Указатель напряжения УН-1М предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в распределительных устройствах и на линиях электропередач до 0,4 кВ частотой 50 Гц. Указатель комплектуется удлиняющими электродами для работы на воздушных линиях. Параметры: Номинальное напряжение электроустановки, 380 В Величина тока, протекающего через указатель, при наибольшем рабочем напряжении, не более 10 мА Напряжение индикации, не более 50 В Габаритные размеры, 170х30х54; 120х24х30 мм Длина удлиняющего электрода - 450 мм <table><tr><td>Количество</td><td>удлиняющих</td><td>электродов,</td><td>2</td><td>шт.</td></tr><tr><td>Длина</td><td>соединительного</td><td>провода,</td><td>1000</td><td>мм</td></tr><tr><td colspan="5">Масса указателя - 0,25 кг</td></tr></table>	Количество	удлиняющих	электродов,	2	шт.	Длина	соединительного	провода,	1000	мм	Масса указателя - 0,25 кг				
Количество	удлиняющих	электродов,	2	шт.												
Длина	соединительного	провода,	1000	мм												
Масса указателя - 0,25 кг																

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ БЕЗКОНТАКТНЫЙ 6-10 кВ (ном № 528112121)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Указатель высокого напряжения на 6/10 кВ универсальный, предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередач и других электроустановках переменного тока 6/10 кВ, бесконтактным способом с комбинированной светозвуковой сигнализацией. Min U – при котором сработает индикация контактной части не более 1500 В Рабочий диапазон температуры от -40 до +45С Номинальное рабочее напряжение 6 и 10 кВ Все указатели должны отвечать требованиям ГОСТ 20493-2001 и инструкции по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках выше 1000 В. Корпуса указателей напряжения должны быть выполнены из прочного стеклопластика, обеспечивающего надежную изоляцию и длительную эксплуатацию не менее 10 лет.

УКАЗАТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 35-220 кВ. (ном № 528112123)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Указатель высокого напряжения на 35 кВ универсальный, предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередач и других электроустановках переменного тока 35 кВ, контактным и бесконтактным способом с комбинированной светозвуковой сигнализацией. Min U – при котором сработает индикация контактной части не более 8,75 кВ Рабочий диапазон температуры от -40 до +45°С Номинальное рабочее напряжение 35 кВ Длина указателя в собранном виде не более 900 мм, в рабочем 1795 мм



ШТАНГА ШО-10 (ном № 528114100)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Общие требования - корпуса электроизолирующих штанг (в том числе и для установок переносных заземлений) должны изготавливаться из стеклопластиковых трубок или другого материала с устойчивыми электроизолирующими (диэлектрическими) свойствами. Штанга состоит из рабочей части, изолирующей части и рукоятки (рукоятка совмещена с изолирующей частью и имеет кольцообразный упор со стороны изолирующей части, высотой не менее 5 мм) Штанга универсальная ШО-10 может использоваться как в штатных, так и в экстренных ситуациях. Штанга оперативная (универсальная) ШО-10 предназначена для оперативной работы в электроустановках переменного тока, частотой 50 Гц, напряжением до 10 кВ: - управления разъединителями; - укрепления указателя напряжения при определении наличия напряжения в электроустановках; - замены трубчатых ВВ предохранителей. Эксплуатация- применение штанг производится в соответствии с «Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках и технических требований к ним. Параметры штанги должны соответствовать ГОСТ 20491-90 или техническим условиям и эксплуатироваться в закрытых или при сухой погоде без атмосферных осадков и изморози в открытых электроустановках. Техническая характеристика: Рабочее напряжение до 10 кВ Длина изолирующей части 710 мм Длина рукоятки 330 мм Общая длина штанги 1100 мм Масса штанги не более 0,95 кг Эксплуатация от -45 до +40 °С, при относительной влажности воздуха до 80% при 25° С. В комплект поставки должны входить: штанга изолирующая ШО-10; чехол; паспорт и инструкция по эксплуатации; заводской протокол испытаний.

ШТАНГА ШО-35кВ (ном № 528114101)

Техническая характеристика
Штанга изолирующая оперативная (до 35 кВ). Предназначена для управления разъединителями, укрепления указателя напряжения при определении наличия в эл. установках. Рабочее напряжение до 35 кВ. Рабочее напряжение до 35 кВ; Длина изолированной части 1090 мм; Длина рукоятки 430 мм; Общая длина штанги 1560 мм; Масса 0,9 кг.

ШТАНГА ШО-110кВ (ном № 528114102)

Техническая характеристика
Штанга изолирующая оперативная (до 110 кВ). Предназначена для управления разъединителями, укрепления указателя напряжения при определении наличия в эл. установках. Рабочее напряжение до 110 кВ. Рабочее напряжение до 110 кВ; Длина изолированной части 1440 мм; Длина рукоятки 750 мм; Общая длина штанги 2230 мм; Масса 1,3 кг.



ШТАНГА ШЗП-110кВ (ном № 528114105)

Техническая характеристика

(ШЗ-110) Штанга изолирующая предназначена для наложения переносных заземлений в электроустановках постоянного и переменного тока частотой 50 Гц напряжением от 35 до 110 кВ. Штанга изолирующая изготовлена из стеклопластика. Допустимые рабочие температуры от -45 С до 40 С. Относительная влажность воздуха до 80% при 25 С.

Краткие технические характеристики штанги:

Номинальное напряжение от 35 до 110 кВ;

Длина изолирующей части 1450 мм;

Длина рукоятки 750 мм;

Длина штанги не менее 2200 мм;

Масса не более 1,3 кг.

ШТАНГА ШЗП-220кВ (ном № 528114115)

Внешний вид	Техническая характеристика
	Допустимые рабочие температуры от -45°С до +40 °С. Относительная влажность воздуха до 80% при +25 °С. Штанга изготовлена из стеклопластикового профиля СПКЭ-30/25. В базовой комплектации штанга покрыта эпоксидным лаком, но по желанию заказчика может быть покрыта порошковой краской или термоусаживаемой трубкой. Параметры штанги соответствуют ГОСТ 2094-2001 и ТУ РА 37511563.3292-2003. Тип штанги, ШЗП-220 Номинальное напряжение электроустановки, от 110 до 220 кВ Длина изолирующей части, не менее 2400 мм Длина рукоятки, не менее 800 мм Общая длина, не менее 3250 мм Габаритные размеры, (в упаковке) 1700 х 130 мм Масса, не более 2,2кг Условия эксплуатации: температура, от -40 до +45 оС влажность при температуре 25 оС, % до 80 Срок службы, не менее 15 лет

МОЛОКО КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ (ном № 599101102)

Техническая характеристика

Молоко концентрированное стерилизованное ГОСТ 1923-78. Жирность не менее 7%, масса не менее 300гр, металлическая банка.

Поставщик предоставляет гарантию на весь объем Товара в течение 12 месяцев со дня выработки.

На момент поставки товара в пункт назначения (склад Заказчика) срок годности должен быть не менее 6 (шести) месяцев.

Начальник Службы ОТ,ТБ и Э /Малышев В.А./



И.о.Начальника ПТУ /Айтжанов Д.Е./

